

Инв. № подл.
358233.3

Подп. и дата
Сев. 26. 09.13

Взам. инв. №

Инв. № субл.

Попр. дата

Справ. №



Перв. примен.
91.3176

91.3176.01.002


√Ra 25 (✓)

Таблица 1

Обозначение	Обозначение по стандарту	Наружный диаметр трубопровода D _н	b	L	R*	S*	Масса, кг	Материал
91.3176.01.002	57 01ОСТ 108.386.01-80	57	30±1	30±1	25	4	0,03	Труба $\frac{X\ 57 \times 4}{12X1M\Phi\ TУ\ 14-3P-55-2001}$
-01	76 02ОСТ 108.386.01-80	76	35±1,5	30±1	29	9	0,07	Труба $\frac{Г\ 76 \times 9}{12X1M\Phi\ TУ\ 14-3P-55-2001}$
-02	325 10ОСТ 108.386.01-80	325	135±2	100±1,5	136	28	2,79	Труба $\frac{Г\ 325 \times 28}{15X1M\Phi\ TУ\ 14-3P-55-2001}$

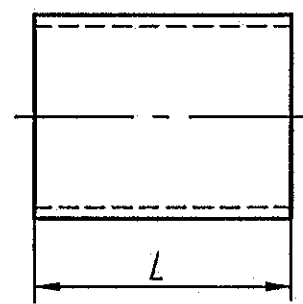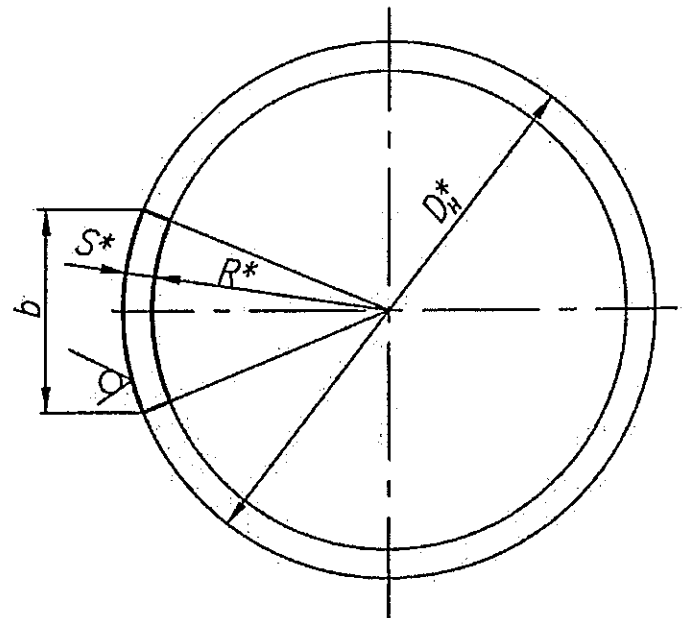

Допускаемый вариант

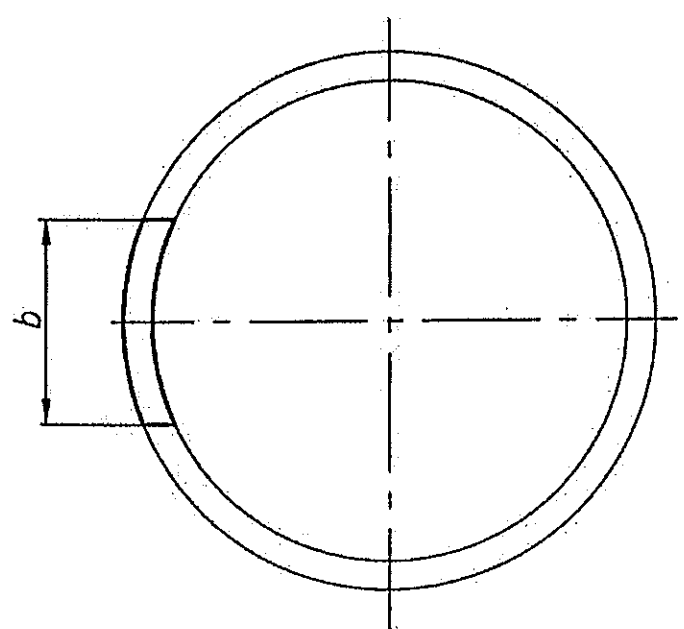

1. *Размеры для справок
2. Чертеж разработан на основании ОСТ 108.386.01-80.
3. Маркировать и клеить на бирке для партии изделий ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК, обозначение по стандарту.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: ±IT16/2.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

Согласовано								91.3176.01.002			
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата					Упор	Лит.	Масса	Масштаб
										См. табл.1	-
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
				Разраб.	Тюрина	08.13	08.13				
				Пров.	Стрельцова	08.13	08.13				
Согласовано				Т.контр.	Морозов	08.13	08.13				
				Нач. отд.	Ежов	08.13	08.13				
				Н.контр.	Жигалов	08.13	08.13				
				Утв.	Потийко	08.13	08.13				
								См. табл.1	ОАО "ИК "ЗИОМАР"		

Копировал

формат А3