


2012 г.

» »

С.Х. Уразов

Заместитель Директора - Главного  
Конструктора по общим вопросам  
ОАО «НИКИЭТ»

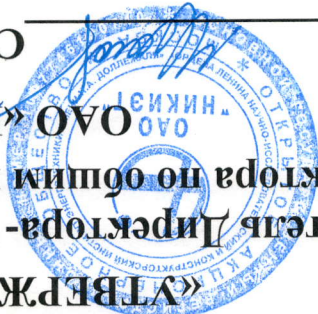

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ПТР) оборудования пожарной автоматике, сигнализации, установок порошкового и газового пожаротушения помещений, автоматического дымоудаления, приточно-вытяжной вентиляции, газодаления, а также систем автоматике пожарных двигателей водопровода, отключения лифтов и подключения объекта «Калошино» в единую систему по оптическому каналу на 2012-2013 год и требования к ним.

Название работы	Требования к работе
1	2
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.	- внешний осмотр оборудования, датчиков, трубопроводов, модулей, узлов и элементов на предмет отсутствия внешних повреждений; - проверка работы дымовых, ручных и тепловых извещателей; - проверка работы световых и звуковых оповещателей; - проверка работ в правильной последовательности оборудования сопряженного с инженерными системами; - проверка работ систем во всех режимах; - проведение замены манометров; - проведение обучения по работе эксплуатирующего персонала; - консультирование эксплуатирующего персонала по вопросам эксплуатации;

Название работы	Требования к работе
	- профилактические работы и текущий ремонт оборудования, шлейфов, датчиков, оповещателей; - ведение «Журнала регистрации работ».

Объем оборудования, распределенного по объектам, которое подлежит обслуживанию

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Прибор ПТКОП ПС «БОЛИД»	шт.	44
2	Прибор ПТКОП ПТ «СТД»	к-т	29
3	Пульт дистанционного пуска «СТД»	шт.	32
4	Щкаф управления	шт.	13
5	Извещатели дымовые «ИРСЕТ-Центр», «Пожарная автоматика»	шт.	1972
6	Извещатели тепловые «SystemSensor», «Магнито-контакт», «Комплекстроисервис»	шт.	373
7	Извещатели ручные «ИРСЕТ-Центр»	шт.	116
8	Извещатели линейные «ИВС»	к-т	3
9	Оповещатель выносной «ИВС»	шт.	134
10	Извещатель магнитоконтактный «Магнитоконтакт»	шт.	38
11	Извещатель объемный «Ризлта»	шт.	2
12	Бесперебойные источники питания 12-24В «БОЛИД», «Штиль»	шт.	30
13	Бесперебойные источники питания 380В	шт.	1
14	Программное обеспечение «БОЛИД»	к-т	1
15	Клапан с электроприводом «BELIMO»	к-т	57
16	Модуль МПТ с электромагнитным клапаном «Арток»	к-т	28
17	Газ огнетушащий Хладон 318и «Арток»	кг.	2470
18	Модуль порошковый 2,5 «Эпотос»	шт.	77
19	Модуль порошковый 8 «Эпотос»	шт.	9
20	Оповещатели светозвуковые «СТД»	шт.	28
21	Оповещатели звуковые «Аврора-БиНип»	шт.	76
22	Оповещатели световые «СТД», «элтехсервис»	шт.	37
23	Кабель электрический	м	4155
24	Кабель слаботочный	м	37400

Список объектов.  
(г. Москва, М. Красносельская д. 2/8)

1. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 1-й этаж, подвал, правая сторона).
2. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 2-й этаж, (правая сторона).
3. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 2-й этаж, (левая сторона).
4. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 3-й этаж, (правая сторона).
5. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 2-й этаж, отдел «Экономика».
6. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 2-й этаж, отдел «Кадры».
7. Пожарная сигнализация помещений корп. № 7 (1, 3-9 этажи).
8. Пожарная сигнализация помещений корп. № 7 (1, 2 этаж, подвал).
9. Пожарная сигнализация помещений Ларажка (Офис, бокс).
10. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 3-й этаж, (правая сторона).
11. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 3-й этаж, (левая сторона).
12. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 4-й этаж.
13. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4, 2-й этаж (столовая).
14. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4, подвал (столовая).
15. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 5-й этаж (левая сторона).
16. Пожарная сигнализация помещений корп. № 4, 5-й этаж.
17. Пожарная сигнализация помещений Логиклинники.
18. Пожарная сигнализация помещений Ларажка дирекции.
19. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 1 этаж.
20. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, Отдел связи.
21. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, 1-й Отдел.
22. Пожарная сигнализация помещений Котельной.
23. Пожарная сигнализация помещений корп. № 1, Пожарная часть.
24. Установка порошкового пожаротушения помещений склада ОИТТ корп. № 3, 1-й эт. пом. 116.
25. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 7, 3-й эт.
26. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 7, 4-й эт.
27. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 7, 5-й эт.
28. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 7, 6-й эт.
29. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 7, 7-й эт.
30. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 7, 8-й эт.
31. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 1, 2-й эт. пом. 216.
32. Установка порошкового пожаротушения помещений центра коммутации корп. № 1,

- 3-й эт. пом. 315.
33. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 3, 3-й эт. пом. 320.
34. Установка порошкового пожаротушения склада ЛКМ гаража.
35. Установка порошкового пожаротушения склада ЛВЖ гаража.
36. Установка порошкового пожаротушения помещения дизель генератора котельной.
37. Установка газового пожаротушения помещения серверной ОИТТ корп. № 3, 1-й эт. пом. 101.
38. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 3-й эт. пом. 304.
39. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 3-й эт. пом. 306.
40. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 3-й эт. пом. 308.
41. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 5-й эт. пом. 514.
42. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 5-й эт. пом. 515.
43. Установка газового пожаротушения помещения 36-го отдела корп. № 7, 5-й эт. пом. 516.
44. Установка газового пожаротушения помещения корп. № 3, 1-й эт., (левое крыло, стени).
45. Установка газового пожаротушения помещения корп. № 3, 5 этаж пом. 516 серверная.
46. Установка газового пожаротушения помещения корп. № 2, ИР-50.
47. Установка газового пожаротушения помещения корп. № 4, комендиатура.
48. Установка газового пожаротушения помещения отдела связи помещения 123-125.
49. Система автоматического ДУ в коридорах корп. № 7, 1-9-й эт.
50. Система автоматической приточно-вытяжной вентиляции 36-го отдела корп. № 7.
51. Система автоматического ДУ в коридоре корп. № 3, 1-й эт.
52. Система газодуления в серверной ОИТТ корп. № 3, 1-й эт. пом. 101
53. Система автоматической приточно-вытяжной вентиляции корп. № 4, 2-й эт., (столовая).
54. Пожарная сигнализация помещений установки ИР-50.
55. Пожарная сигнализация помещений корп. № 3, 5-й эт., (правое крыло).
56. Пожарная сигнализация помещений корп. № 2, 3-й эт.
57. Установка порошкового пожаротушения помещения узла администрирования корп. № 4, 3-й эт.
58. Установка порошкового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 4, 4

экологического менеджмента или эквивалент;

- Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Система управления охраной труда;
  - Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 Система - Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 строительства;
  - Видимость о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
  - Видимость о членстве Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров - составляющих государственных тайну, выдаваемая ФСБ России;
  - Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
  - Действующая лицензия на осуществление работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
- Наличие следующих документов, а именно:**

### Требования к исполнителю

1. Система подключения объекта (Калопино) в единую систему.
2. Установка газового пожаротушения помещения центра коммутации корпус Б, 4 этаж пом. № 404 «Калопино».
3. Пожарная сигнализация помещений «Калопино» (корпус А, корпус Б).
4. Пожарная сигнализация помещений «Калопино» (Ангар).

### (г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 5)

1. Пожарная сигнализация помещений гостиницы.

### (г. Москва, 3-й Красносельский переулок, д. 5)

60. Установка порошкового пожаротушения помещения склада (Цех).
  61. Пожарная сигнализация помещений 1 корп. 1 эт. (ОКСАТ).
  62. Пожарная сигнализация помещения дизель-генератора АТС.
  63. Пожарная сигнализация помещений корп. 3, 5 этаж помещение № 516
  64. Система автоматика пожарных задвижек водопровода.
  65. Система автоматика отключения лифтов 3 корпус.
- этаж.
59. Установка газового пожаротушения помещения центра коммутации корп. № 2, 2 этаж.

Начальник ЭМО  
Начальник группы ПМА и С  
А.В. Егоров  
С.Н. Орловский  
12.04.12

Заказчик производит оплату счетов в соответствии с объемом выполненной работ по ТО и ППР.  
Порядок оплаты работ.

Работа выполняется без разделения на этапы в соответствии с Регламентом и графиком проведения работ. Работы должны осуществляться комплексными бригадами в составе не менее двух человек. Аварийно-восстановительные и срочные ремонтные работы выполняются по срочным заявкам Заказчика, в течение 4-х часов в рабочие дни и в течение 24-х часов в выходные и праздничные дни.  
Порядок выполнения работ.

- Справка о кадровых ресурсах.
- Справка о материально-технических ресурсах;
- Свидетельство о регистрации электролаборатории;
- Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части работ по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем);