
1. **Опора фальшпола**
   - регулируемая (винтовая);
   - материал – сталь оцинкованная;
   - сверху одевается накладка. Она необходима для фиксации углов панелей фальшпола на опоре, а также выполняет роль проводника статического электричества и амортизатора.
   - о высота от 100 до 1800 мм (от основания чернового пола до нижней поверхности пола), определяется заказчиком;
   - уровень регулировки высоты +/- 20мм; +/- 25мм;
   - реакция на огонь - негорючие
   - материал – сталь оцинкованная;
2. **Геометрия легкосъемных плит фальшпола**
   - 600х600мм, 500х500мм;
   - толщина – от 30 до 50 мм с учетом антистатического или иного покрытия (толщина зависит от типа наполнителя панели и вида покрытия);
3. **Типы наполнителя панели фальшпола:**
   - Плотная древесная крошка (ДСП) (толщина панели 28мм - 40 мм);
   - Гипсоволокнистый лист влагостойкий (ГВЛВ) (толщина панели 30 мм - 40 мм);
4. **Типы покрытий панелей фальшпола:**
   - Оцинкованный стальной лист (толщиной 0,55 мм)
   - Виниловое
     - Винил - антистатик Polyflor (Англия)
     - Виниловая антистачическая плитка Armstrong (Германия)
     - Виниловая антистатическая, токопроводящая, акустическая плитка Forbo (Швейцария)
   - Пластик
     - Пластик Formica IKI (Финляндия)
     - Пластик Abet Laminati (Италия)
   - Ковролин
     - Ковровая плитка Tecsom (Франция) 500х500 мм
     - Ковровая плитка Balsan (Франция) 500х500 мм
   - Паркет
     - Штучный паркет (Англия)
   - Керамическая плитка
     - Кислотоупорная плитка Евро- керамика (Россия) 300х300мм
     - Керамический гранит Gres (Италия) 300х300 мм
     - Керамический гранит CO.EM (Италия) 600х600 мм
     - Натуральный мрамор,гранит
5. **Нагрузки**
   - гарантированную распределенную нагрузку до 2200 кг/м^2 (при установке дополнительной опоры до 3 000 кг/м^2);
   - гарантированную точечную нагрузку до 700 кг
6. **Звукопоглощающая способность**
   - 32 дБ (для 500 Гц)
7. **Уровень шума при ходьбе**
   - Не более 22 дБ согласно ISO 717/2
8. **Реакция на огонь**
   - Группа горючести Г4 - для панелей из ДСП
   - Группа горючести Г1 - для панелей из ГВЛ
9. **Нижнее основание панелей**
   - Алюминиевая фольга
   - Оцинкованный стальной лист толщиной 0,50мм
10. **Стрингеры**
    - Стандартные
    - Усиленные
11. **Боковые кромки**
    - ПВХ
    - Углы панели скошены под углом 5
12. **Крепление**
    - Дюбель-гвозди (для крепления опор к черновому полу)
    - Саморезы (крепление стрингеров к опорам)

Антистатические покрытия фальшполов имеют на поверхности сопротивление растекания электростатическому электричеству от 1,5х10^4 до 1,5х10^9 Ом в зависимости от требований заказчика.

Нижнее основание плиты, используемое для организации заземления:

Опорная конструкция из П-образного оцинкованного профиля.

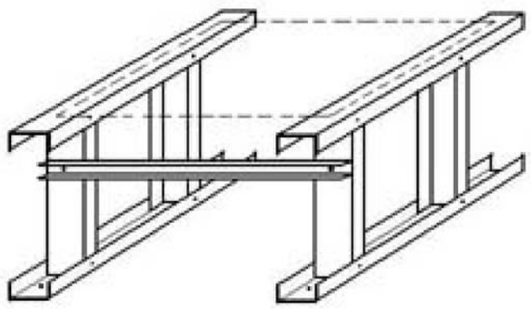

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Пист	N док	Подп.	Дата	ПНСА.158-КР			
						«Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА», г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов»			
ГАП		Медведева			11.12	Общие конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	12	19
ГИП		Коробченко			11.12				
Конструктор		Максимов			11.12	Аннотации по фальшполу	ЗАО "НПО "Спецпроект" г.Санкт-Петербург		
Н. контр		Куделка			11.12				

Формат А3