


Позиция прибора	NUL001
Измеряемая величина	Уровень
Измеряемая среда	Сбросные воды
Назначение измерения	Управление
Место установки отборного устройства	Прямой сбор неорганизованных стоков в прямом дренажных баков
N устан. чертёжа	

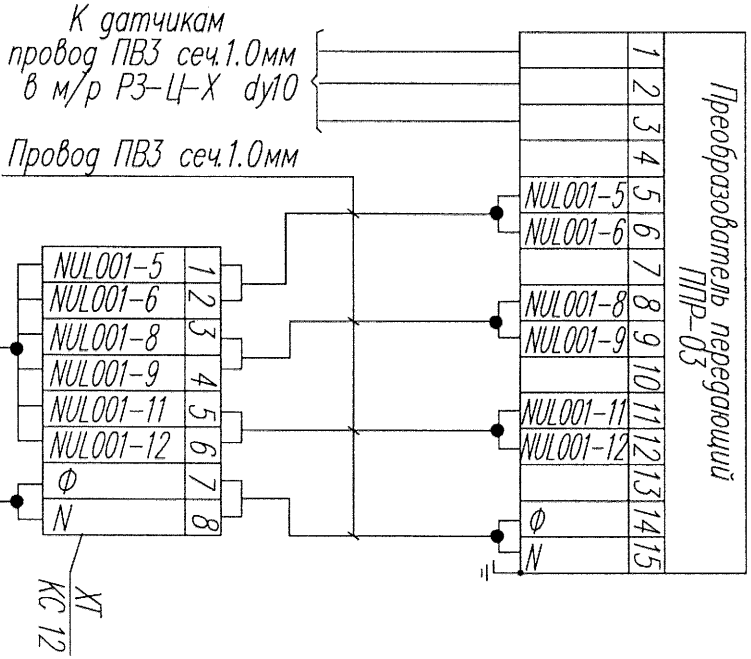

Ящик управления см. проект ЭТ	
Панель 9М-6	

N п/п	Наименование	Тип	Кол	Примечан.
1	Коробка соединительная	КС12-12УХЛ2	1	
2	Привертный сольник	МС25 ИЭК	5	
3	Привертный сольник	МС32 ИЭК	1	
4	Провод медный сеч. 1.0мм <sup>2</sup> ГОСТ 6323-79	ПВЗ	15	м
5	Металлоручка dy10 ТУ 22-5570-83	РЗ-Ц-Х	15	м

Позиции приборов см. спецификацию оборудования 043.2496-4260-002-АПП.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Зам. инв. N
7642		

									043.2496-4260-005-АПП
									ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ
									Комел ст. №9 без пылесистемы
Изм.	Кол.	Ист.	М.Док.	Подп.	Дат.				Внутренние сети водопровода и канализации в главном корпусе БВД КИП и А
Разраб.		Гамула		<i>С.С.С.С.</i>	03.11				Специя
Нач. отд.		Матвеева		<i>М.М.</i>	03.11				Лист
Н. контр.		Матвеева		<i>М.М.</i>	03.11				Р
									1
									ВНИПИэнергопром
									Приволжский филиал