


Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

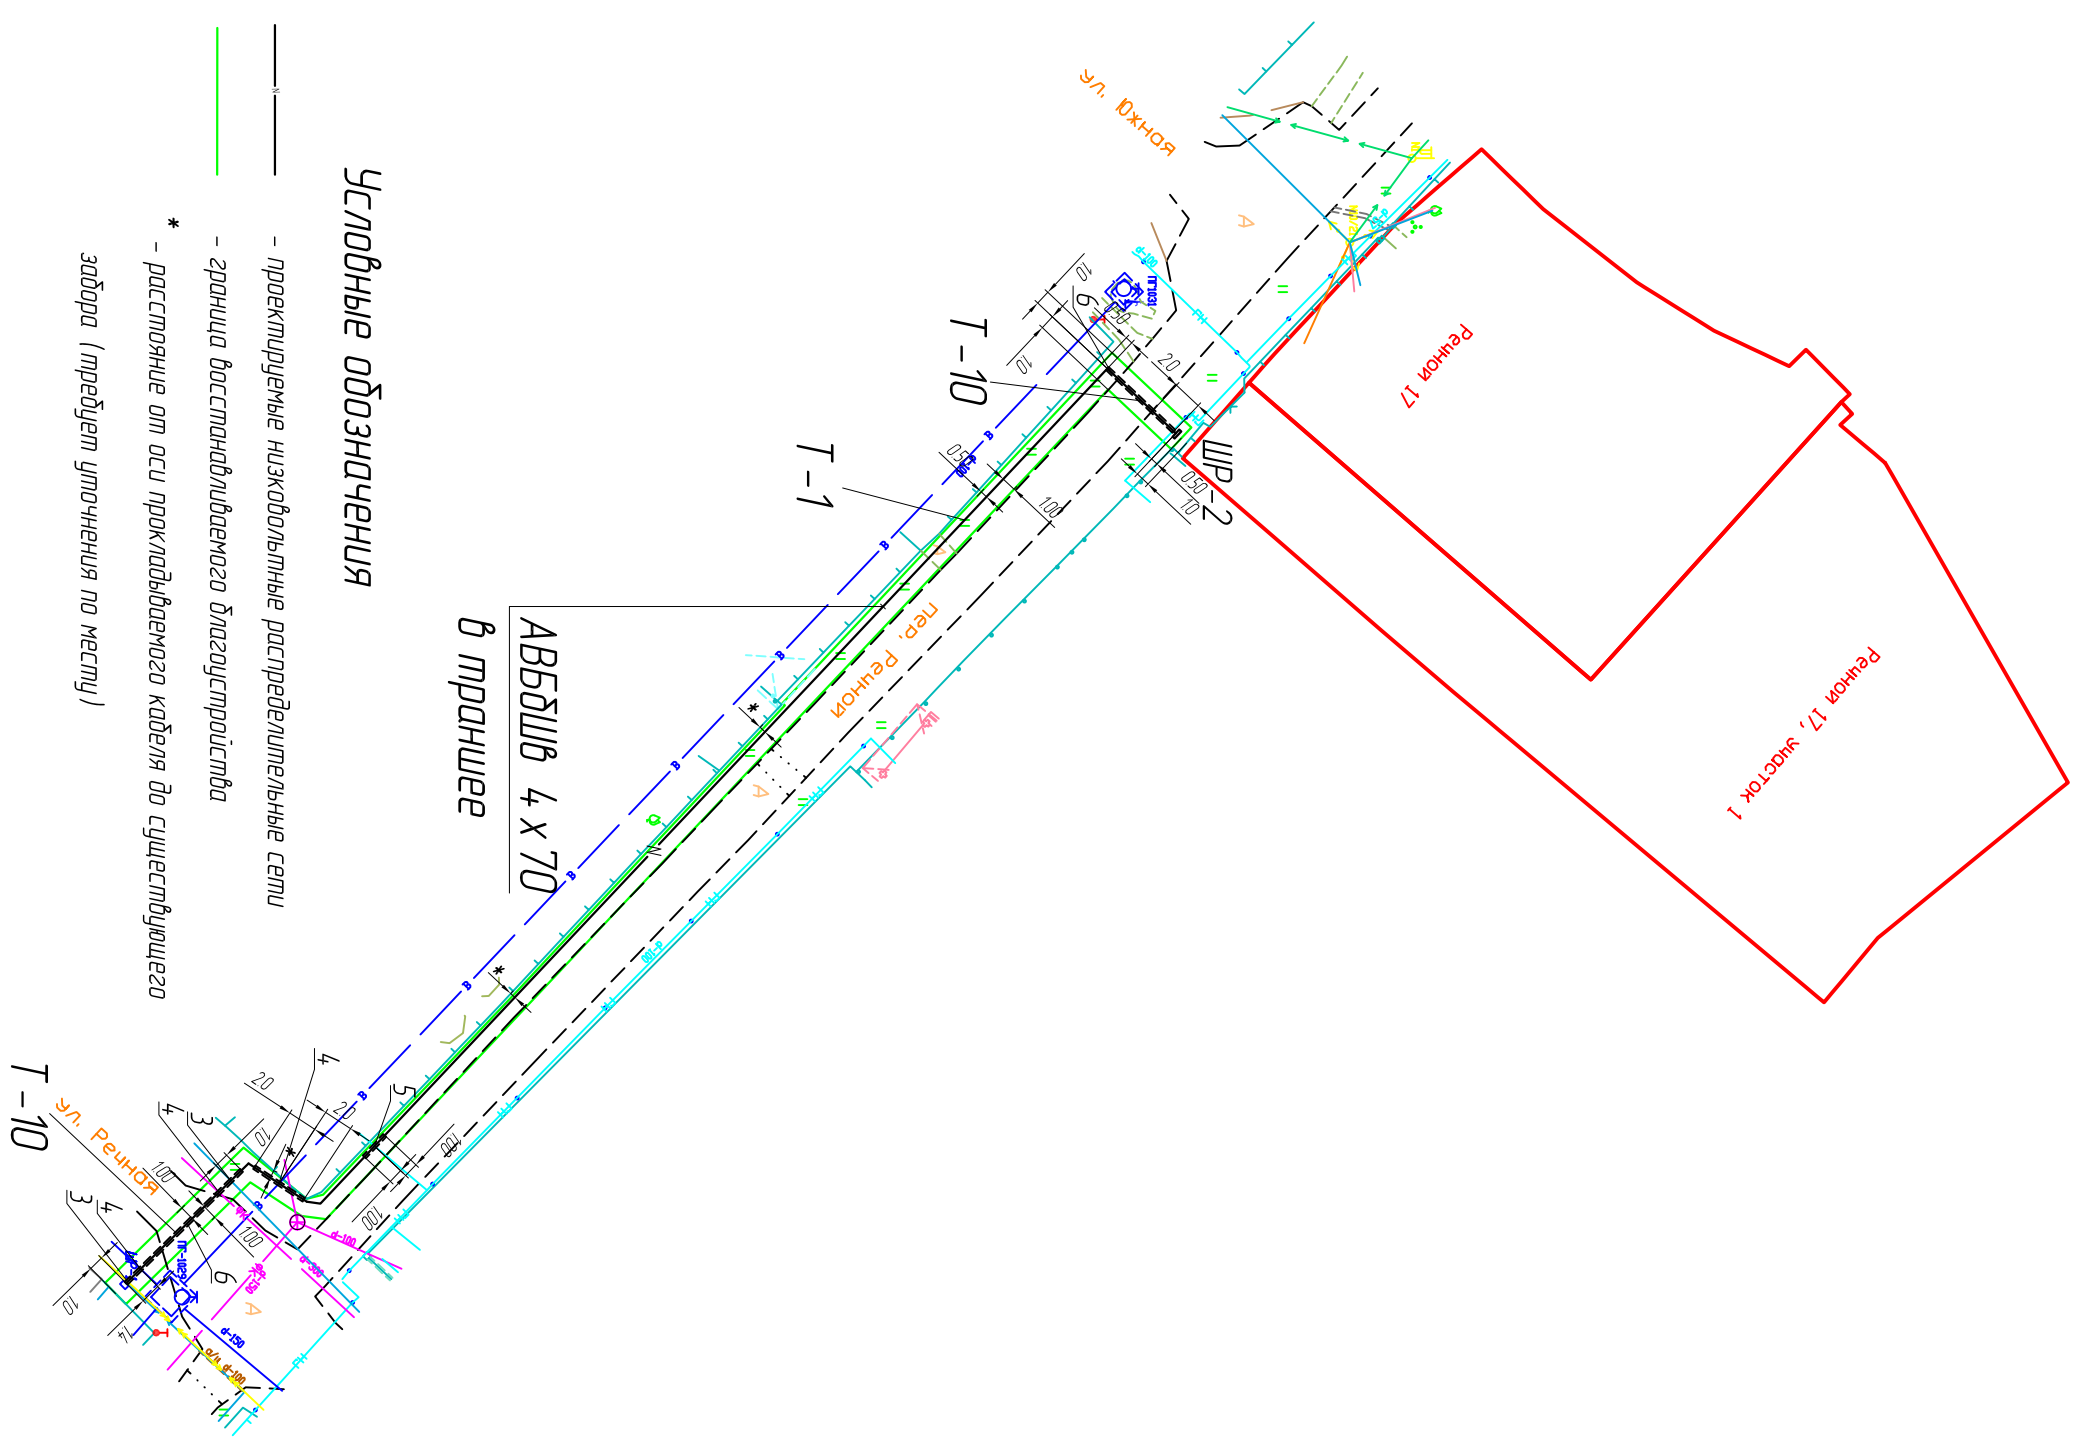

При производстве земляных работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно опцифровать под надзором представителя ОАО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей. Работы производить согласно ПУЭ.

				19/14-06-ГП	
Нижегородская область, г. Саров ОАО "Саровская Электросетевая Компания"					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработана	Ремонда	Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	
Н. контр.	Кузнецов				
ТИП	Кузнецов				
Ситуационный план.					
			Стр.	Лист	Листов
			Р	4	6
			Саровское Электросетевое Монтажное Управление		