



План на отм. +8,000

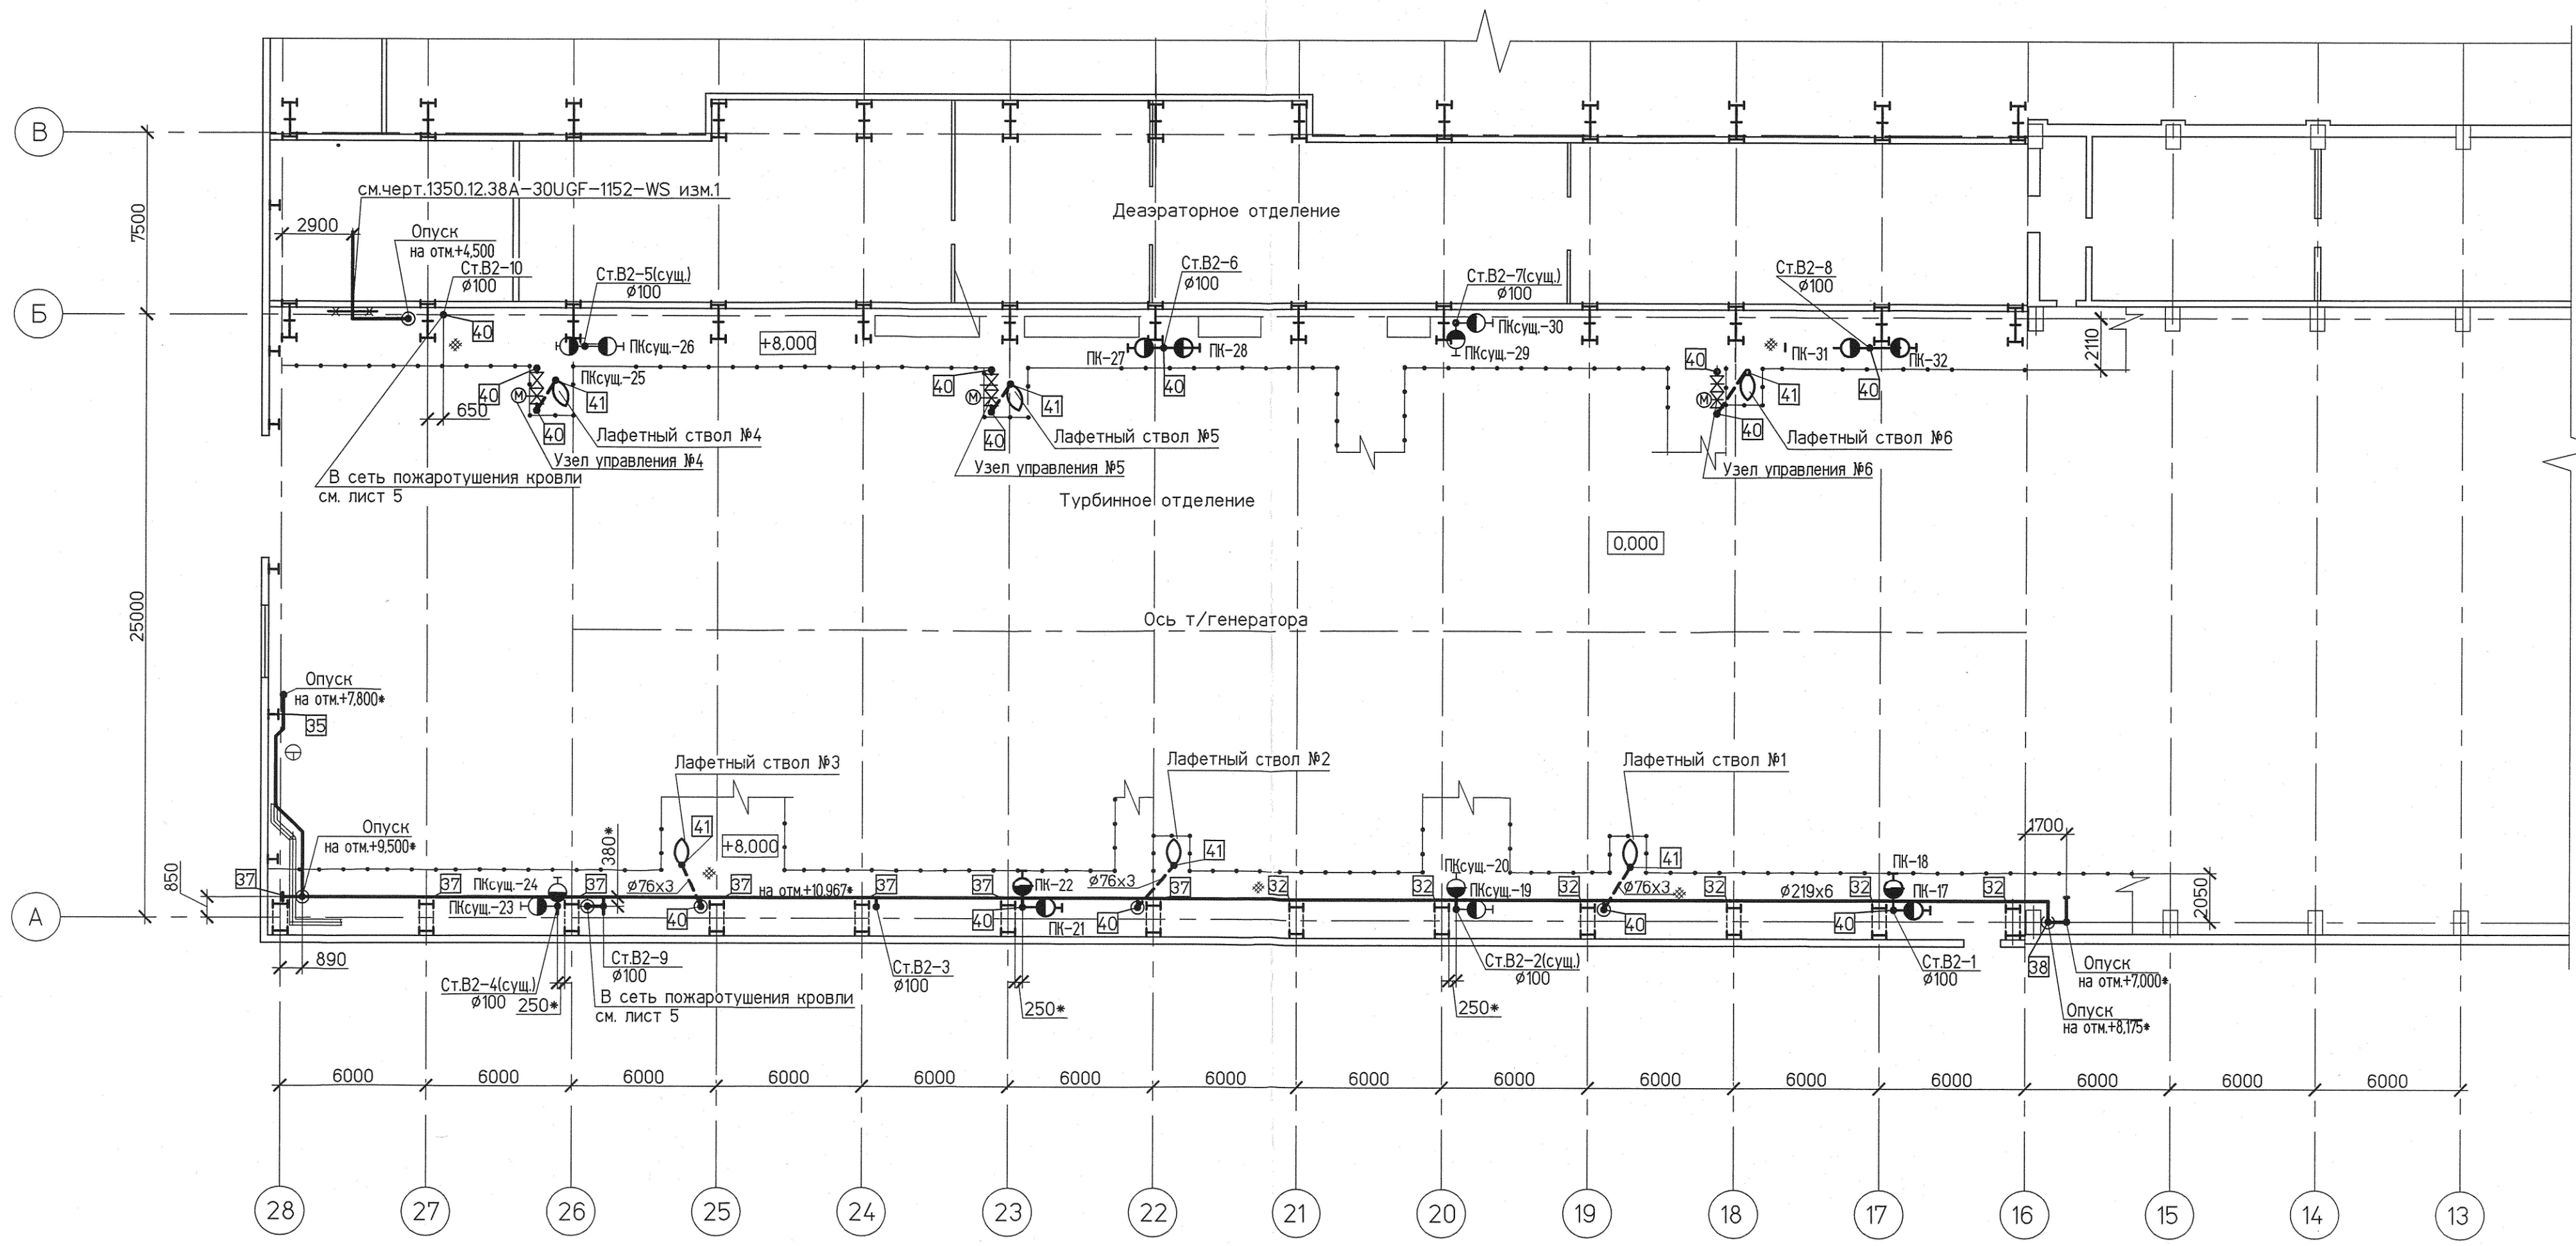

Диафрагмы для пожарных кранов и узлов управления

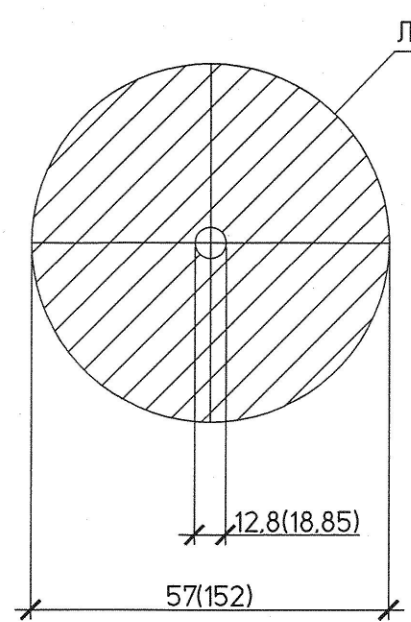

| Показатели | У пожарных кранов | Для узлов управления кабельных помещений |
|--------------------------|-------------------|--|
| д., мм | 12,8 | 18,85 |
| Количество диафрагм, шт. | 32 | 7 |

Для снижения избыточного давления в трубопроводе устанавливаются диафрагмы у пожарных кранов (между пожарным краном и соединительной головкой) и в узлах управления (на входе в направление).

Примечание:
1 Величины, отмеченные знаком *, уточнить по месту.
2 Данный лист см. совместно со спецификацией

Инв. № подл. 83404
Подпись и дата 07.09.04 13

| | | | | |
|---|-----------|--------|--------|-------|
| 1350.12.38A-30UGF-1300-WS | | | | |
| Изм. | Колуч | Лист | № док. | Подп. |
| Н. контр. | Михеев | | | |
| Нач.отд. | Гусева | | | |
| Проверил | Стрелкова | | | |
| Разработал | Воронкова | | | |
| Блок высокого давления Противопожарное водоснабжение | | | | |
| Турбинное отделение План на отм. +8,000. Диафрагмы для пожарных кранов и узлов управления | | | | |
| Стация | Лист | Листов | | |
| Р | 3 | | | |

