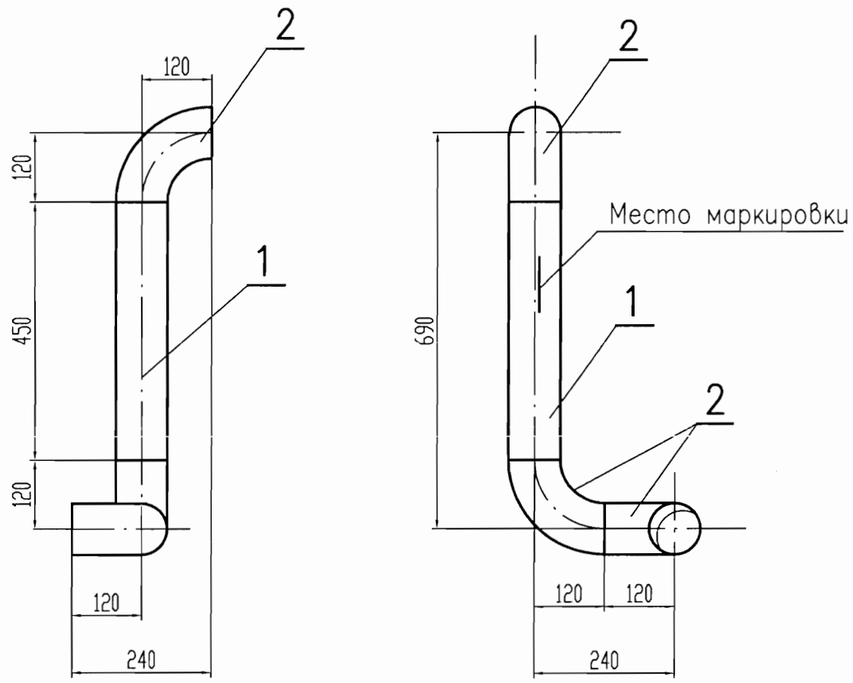

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	ТУ 14-3-190-2004	Труба Г 89х3,5, L=450	1	20 ГОСТ 1050-88	3,32	3,32	
2	ОСТ 34 10.699-97	Отвод 90° 89х3,5	3	20 ТУ 14-3-190-2004	1,4	4,2	
	ГОСТ 2246-70	Наплавленный металл		Св-08Г2С		0,17	

Итого: 7,69 кг

1. Блок в составе трубопровода спроектирован в соответствии с ПБ 03-585-03. Категория трубопровода по ПБ 03-585-03 - IVБв, среда - масло. Рабочие параметры: Рр=0,1 МПа, t=40 С. Давление гидроиспытания Р=0,2 МПа.
2. Изготовление и маркировка по СТО 79814898 107-2008, ТУ34-10.1202-97.
3. Сварка и оценка качества сварных соединений, методы и объемы контроля в соответствии с ПБ 03-585-03.
4. Разделка кромок и тип сварного соединения по СТО 79814898 106-2008, тип сварного соединения 1-23.
5. Монтажно-сборочный чертеж ТМ6 л. 3...10.
6. Спецификация дана на один комплект, изготовить 3 комплекта.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 40845

Инв.N подл. | 0109062.296
Подпись и дата
Взам. инв.N

4	-	Зам.	258-12		28.03	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	

Н. контр.	Ермина		27.09
Проверил	Богомольная		13.04
Разраб.	Кармазина		28.03

09062-26-00-ТМ6

Ростовская АЭС энергоблок N 3

РДЭС. Ячейки N 1, 2, 3

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Блок N3

ЗАО "Сельэнергопроект" Москва 2012

Подпись ответственного:

File-09062-26-00-ТМ5-14 изм 4