



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R4.00315.4.0.12	<i>Рис. 14.04.13</i>	

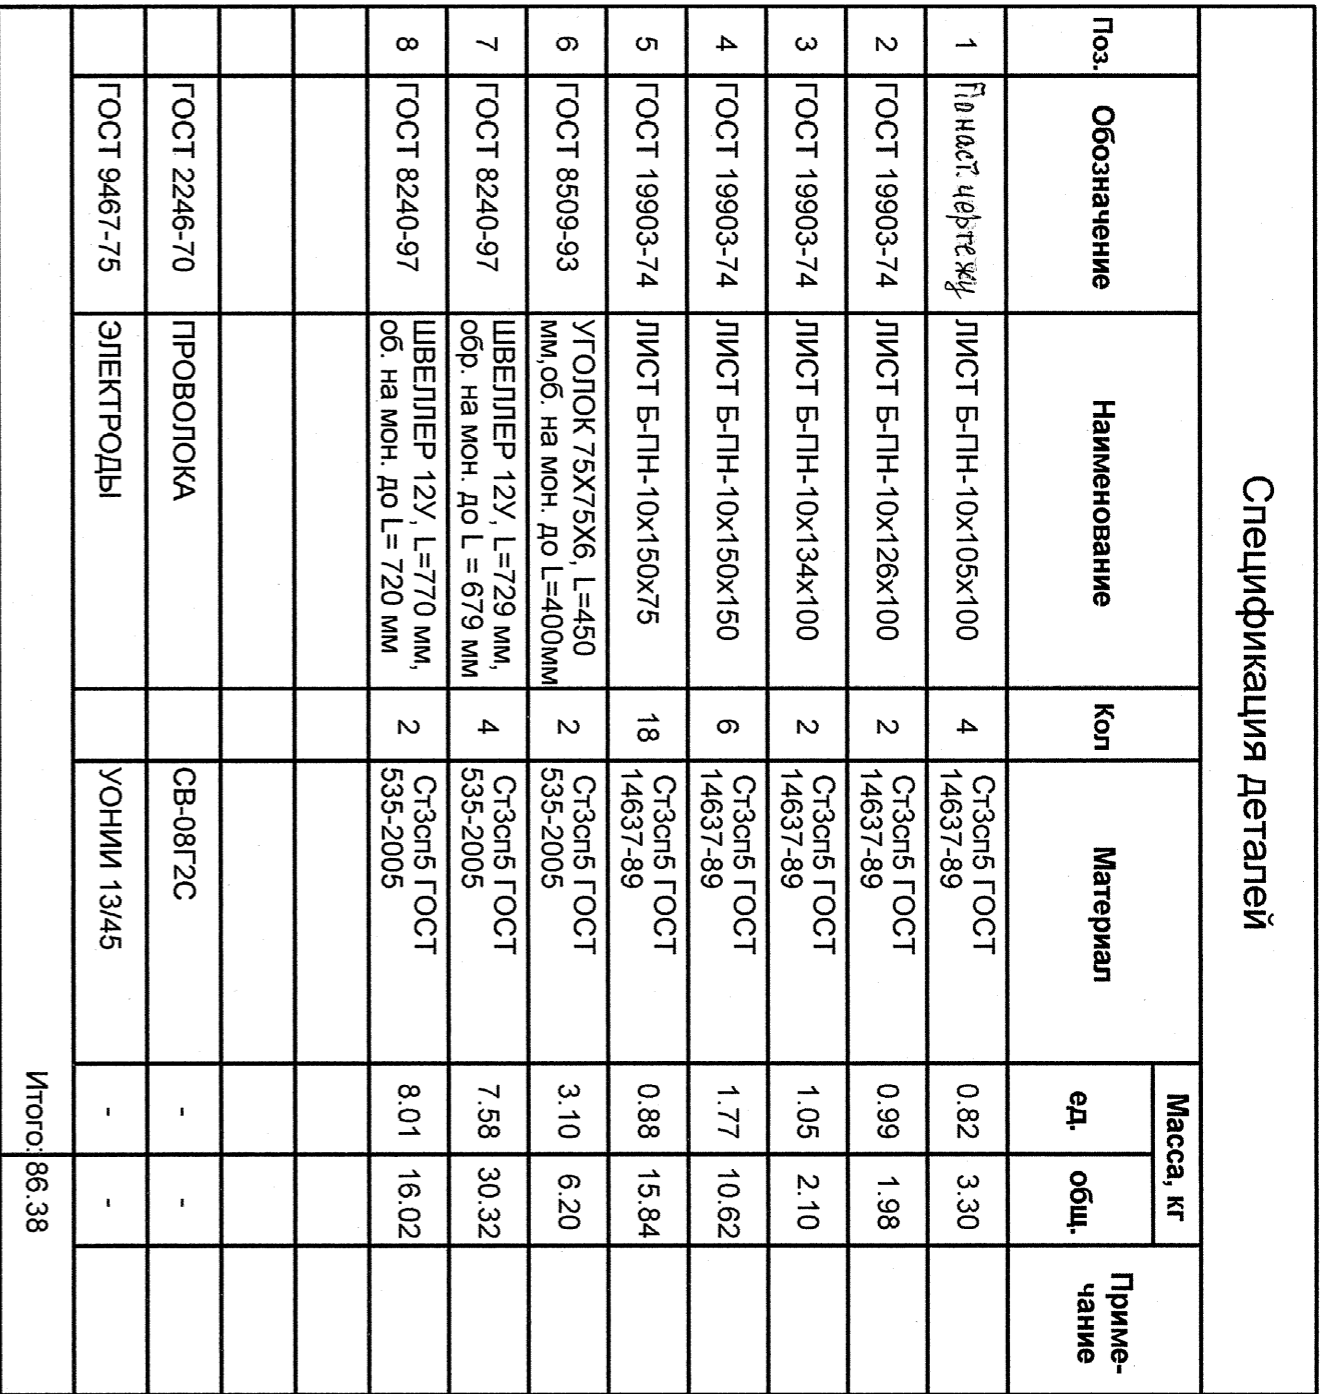


Papier 2-2

Деталь поз. 1

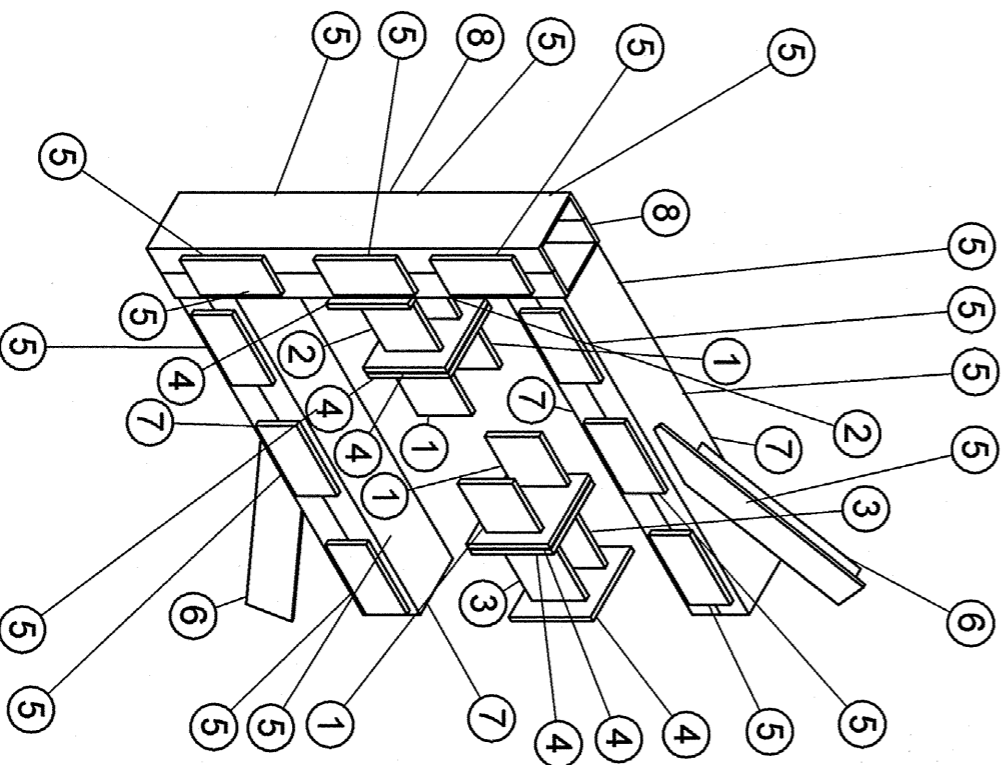

Изометрический вид

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Инж.Зятев	Калиникова			<i>Р.С.Зятев</i>	26.06
Пров.инж. К.	Котина			<i>В.С.Котина</i>	26.06
Пров.инж. К.	Филимонова			<i>В.С.Котина</i>	26.06
Назир	Морозова			<i>В.С.Котина</i>	26.06
Н.юлтр.	Кранопорова			<i>В.С.Котина</i>	26.06

Инв. № подл. Р4.00315.4.0.12					
Лист 26					
Р4.РL41.3012.012.04.00.010					
Ростовская АЭС Блок 4					
Главный корпус Машинное отделение (ДЮ, ЭЭТУ) Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН Задание заводу					
Опора направляющая		Стелая		Лист	Листов
4RL42Y049		Р		1	1
 ОАО "НИАЭП" 2013					

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ИНВ. № подл. Р4.00315.4.0.12
Лист 26

Ростовская АЭС Блок 4

Опора направляющая
4RL42Y049

ОАО "НИИ
2013