8826-ПК0.9СБ

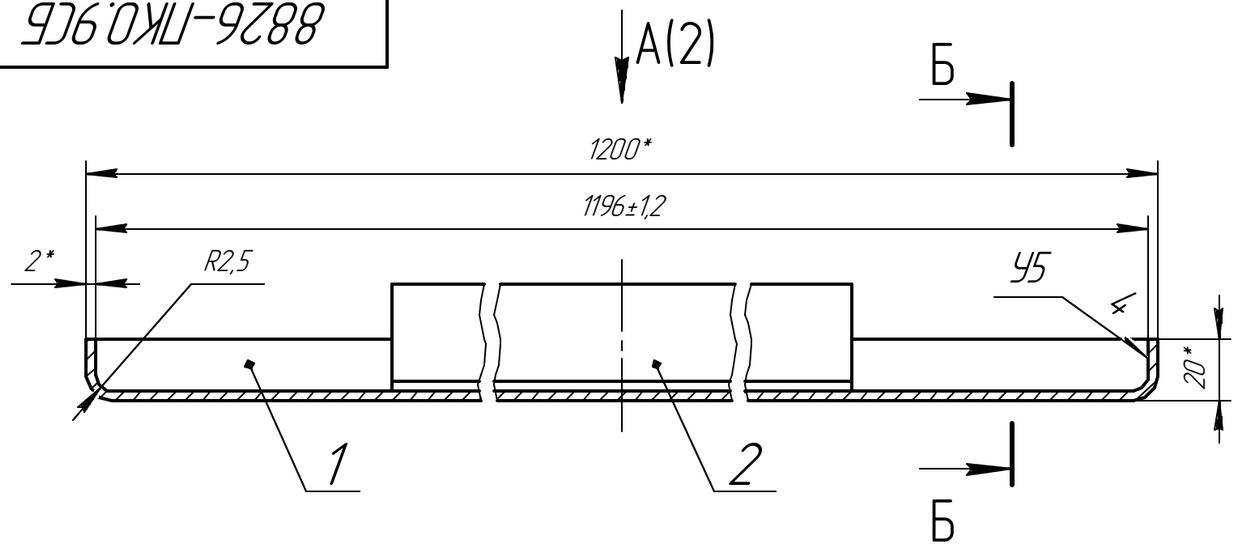

Установка козырька 8826-ПК0.9
на шкаф учета и шкаф распределительный

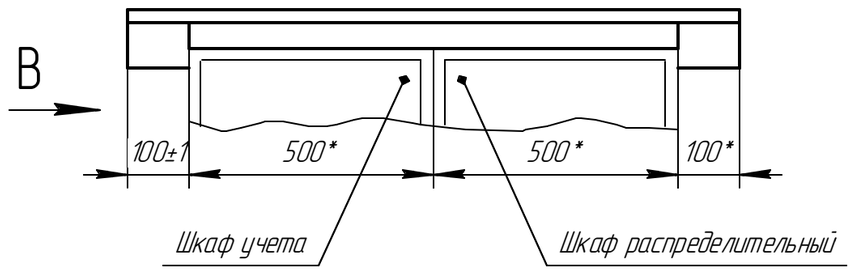

Б-Б

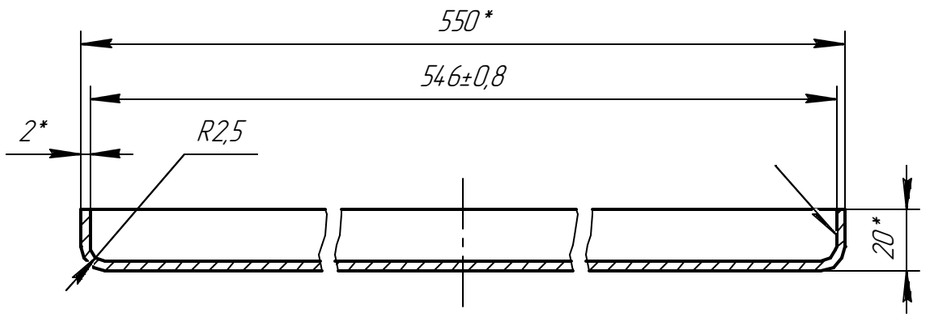

В

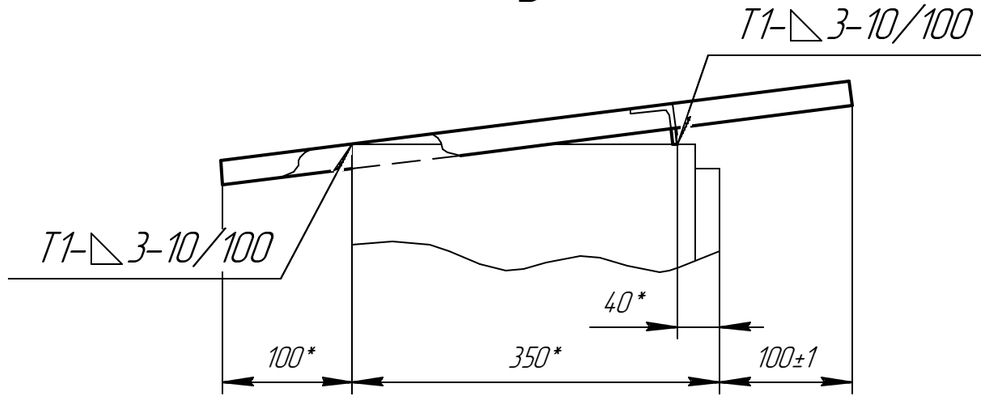

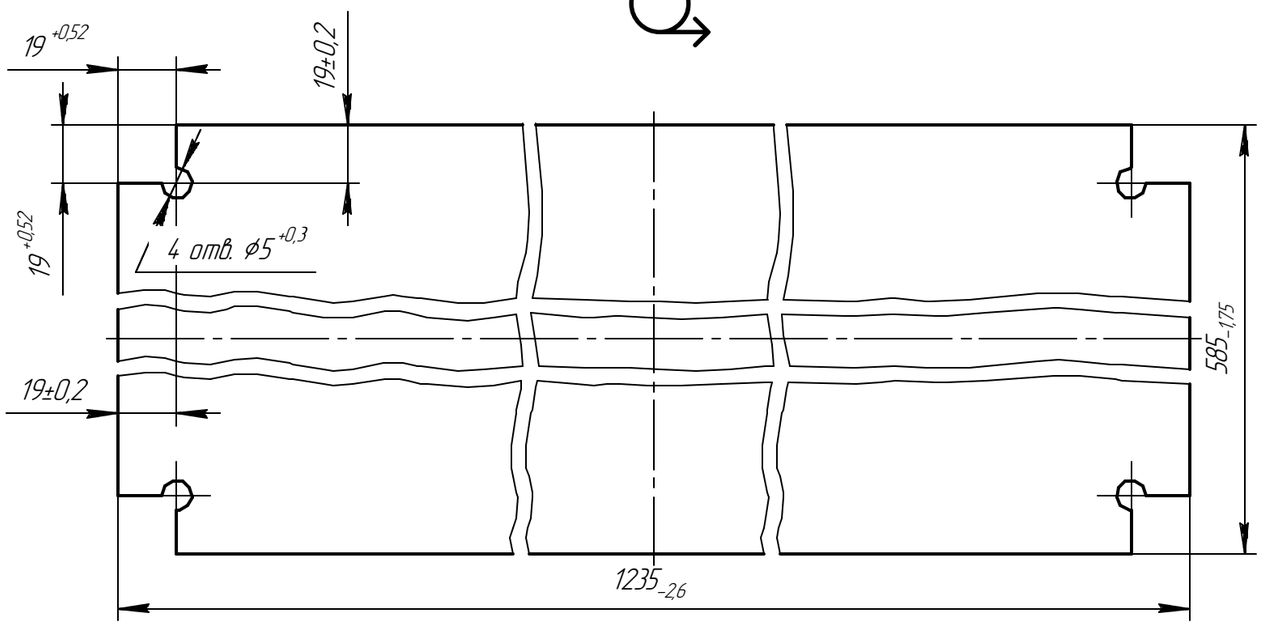

1 *Размеры для справок.

2 Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-80.

3 Шероховатость обрабатываемых поверхностей - не грубее $\sqrt{Rz80}$.

4 Козырек и поверхности шкафа, поврежденные при сварке, покрыть эмалью ПФ-115 в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021. Цвет эмали подобрать по цвету шкафов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Маюков		
Пров.		Баранова		
Т.контр.				
ГИП		Лесняк		
Н.контр.				
Утв.		Жижинов		

8826-ПК0.9СБ

Козырек
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	12,9	1:2

Лист 1 Листов 2

Проектно-конструкторский отдел
Служба развития производства и проектирования
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.