
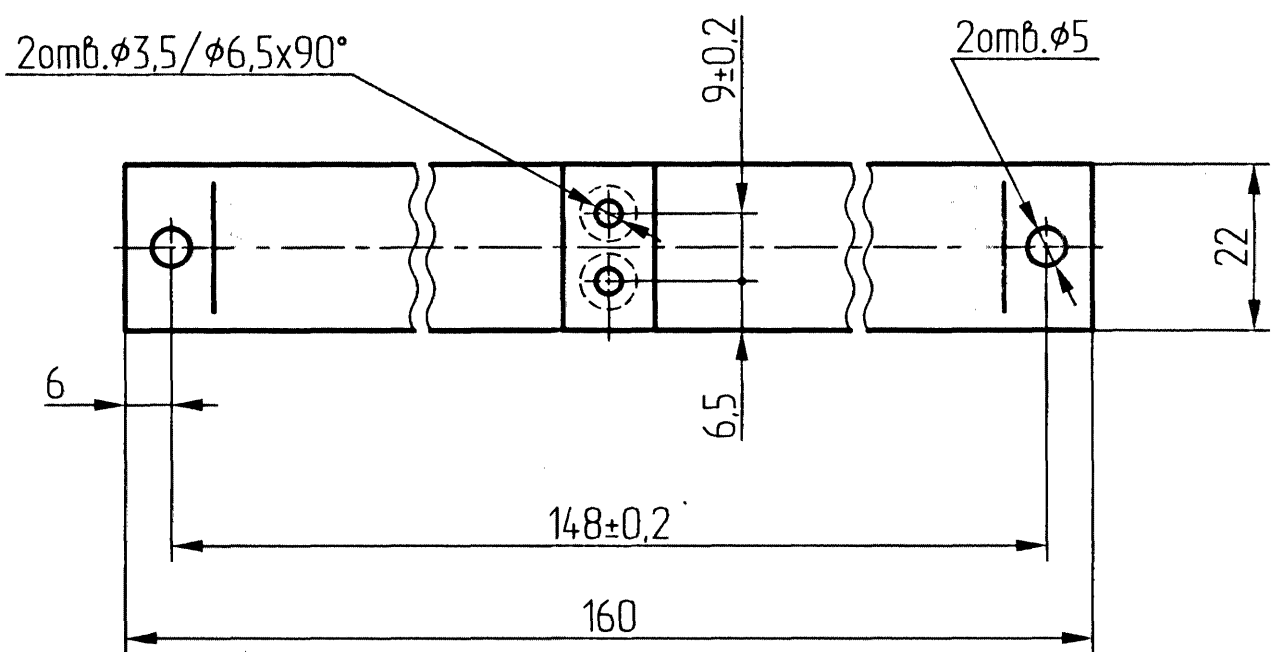


И-А. М. 20.07.06

Справ. №	ЛМ9.355.647	Перв. примен.	АКЖИ.685693.013
АКЖИ.745422.143			

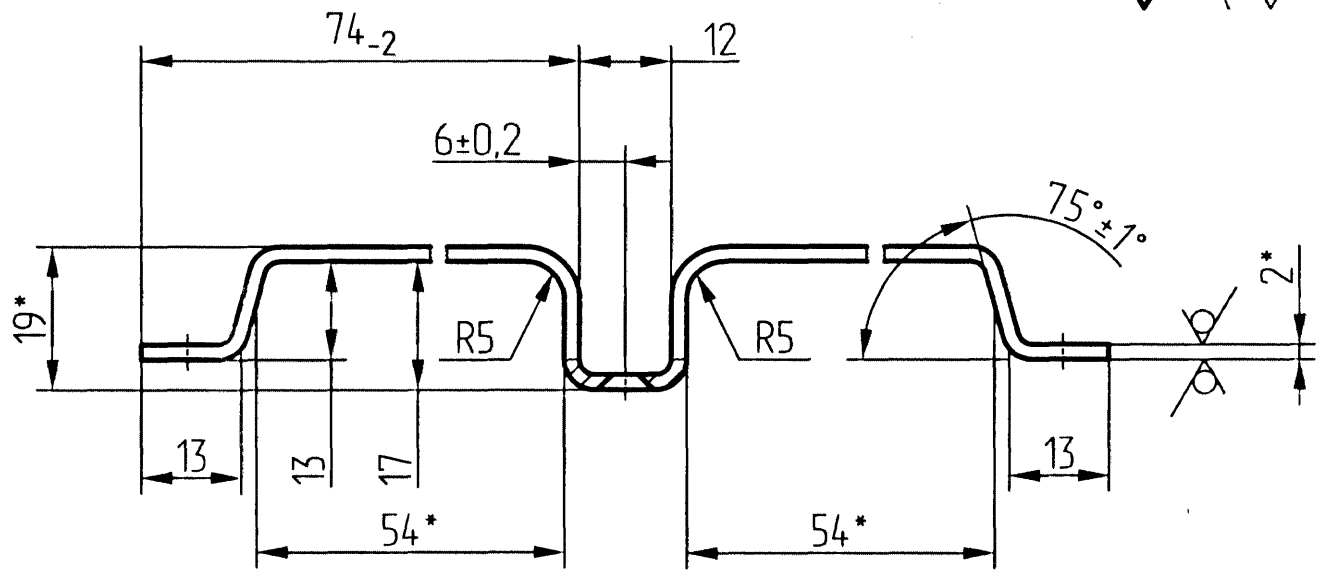

- 1.\* Размеры для справок.
2. Неуказанные внутренние радиусы сгибов - R2 мм.
3. Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.014.

Инв.№ подл.	310479	Подп. и дата	Изм. № док.	Инв.№ док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ док.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АКЖИ.745422.143					
Разраб.	Маслов	СФ	19.02.06	Скода					
Проб.	Киселева	М.С.С.	19.02.06						
Т.контр.	Григорьев	М.С.С.	20.07.06						
Н. контр.	Терехова	М.С.С.	20.07.06	Лист 1					
Утв.	Пантелеева	М.С.С.	20.07.06	Лист 1					