
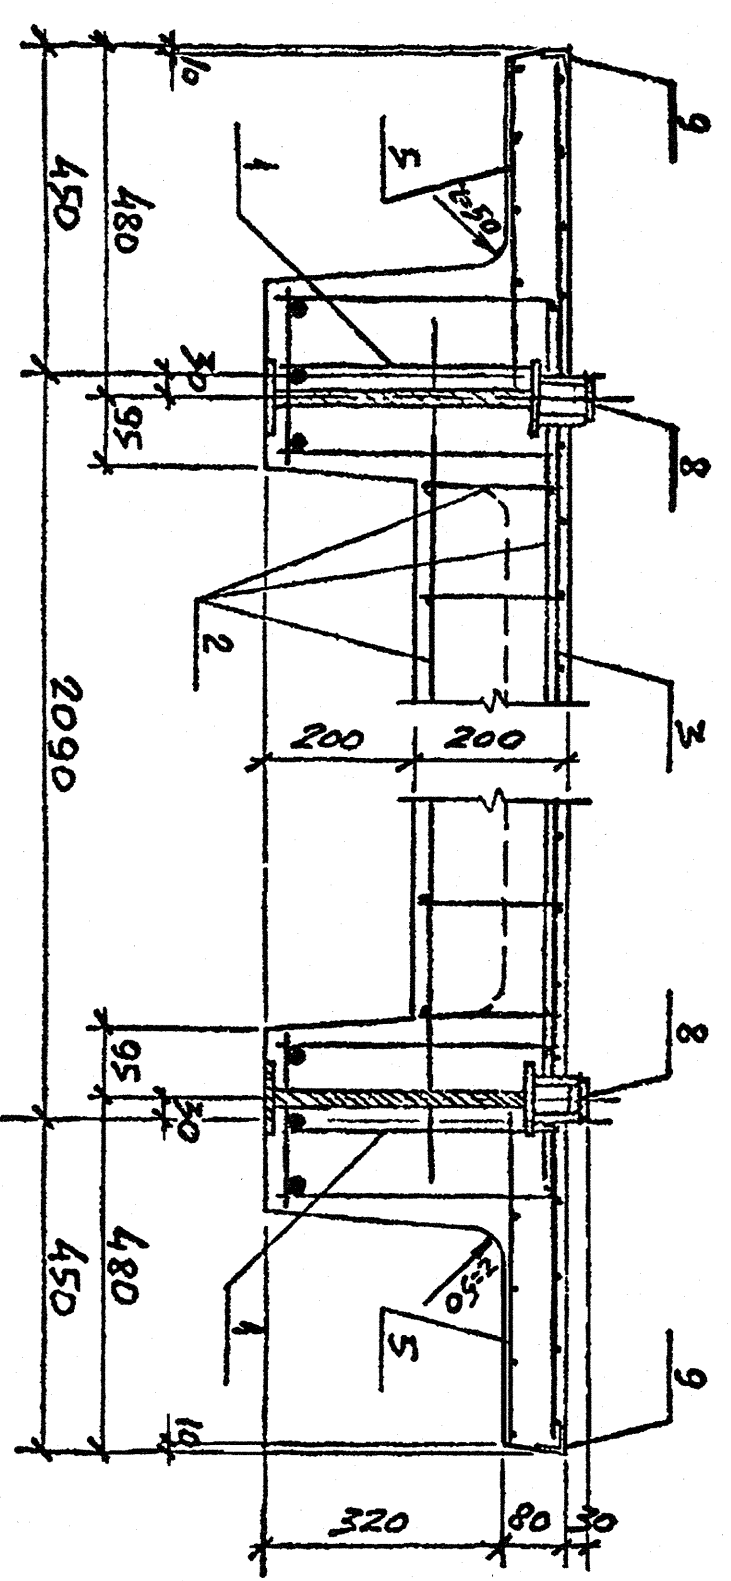


РАЗРЕЗ 1-1

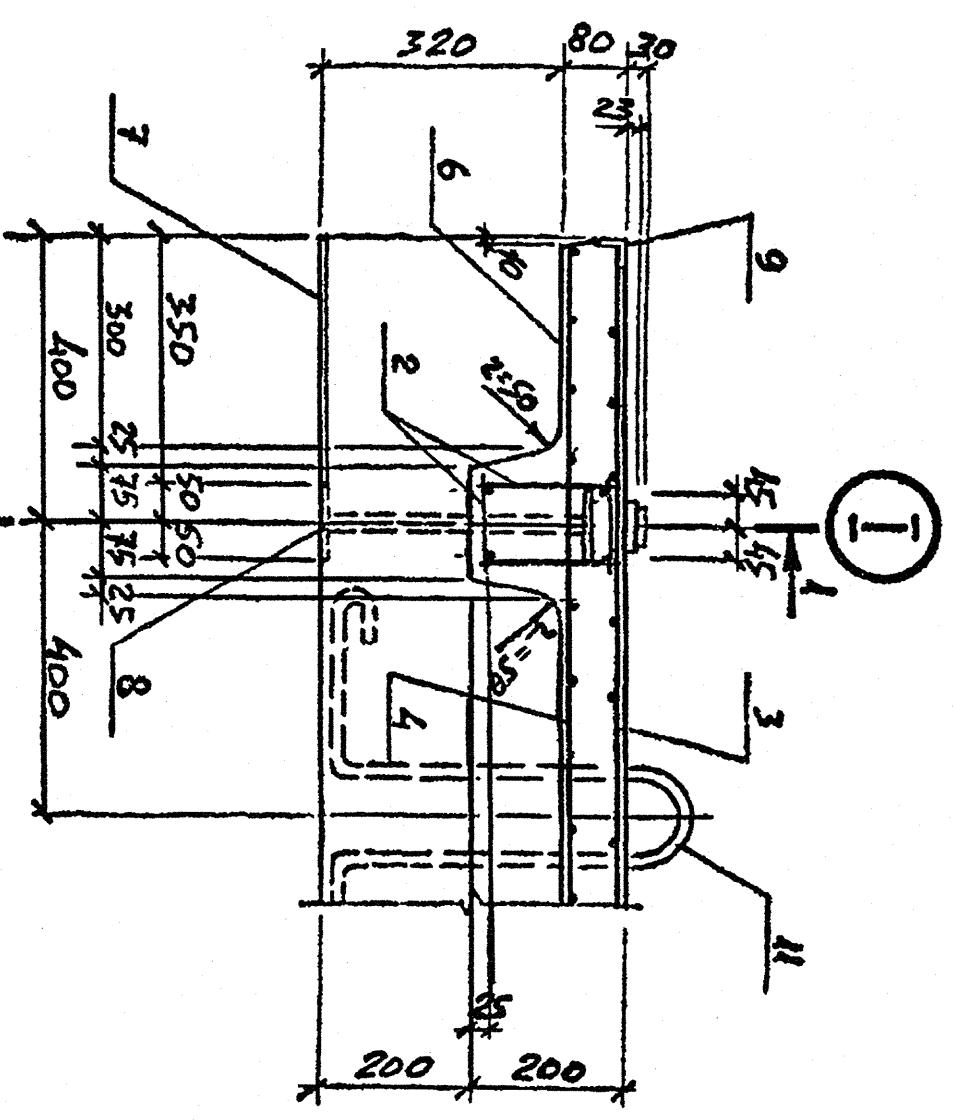

II

1. Спецификацию для сборных элементов см. стр. 4.  
2. Десятициметровые скосы (в показ пульт толщиной 80мм) выполнять по периметру пульт, включая местные вырезы в показ пульт.

Ростовская АЭС. Блок 4

Проезд: R4.0225.3524.021.03.00.001			
Иж. 1 к.	Полубогов	12.01	12.01
Нач. зр.	Имашова	12.01	12.01
Н. комп.	Воронин	12.01	12.01
Инд. № R4.03286.9.0.21			

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

ВАА-112-394  
стр. 9

210012.0406012.00002.000.  
КЖИР. 140000 СБ

ПАНТЫ "ПТ-1" узел I и II СБОРНЫЙ ТЕРЕЖ		Строг. масса	масса
Р	-	140	
Акт	Акт	1	
МЭ-3-СССР ПЕЧАТНЫЙ ПОДПЕЧАТ ХАРАКТЕРИСТИК			
СООБЩЕНИЕ 12.01.94			

Иж. № 1-3	Полубогов	12.01	12.01
Проект	Донде	12.01	12.01
Вед. инж.	Шило	12.01	12.01