



01 Уровень обессоленной воды в баке 4SS10B01— 4SS10L01P01

04 Питание =24 В гатчика 4SS40F01B01





05 АВР питания

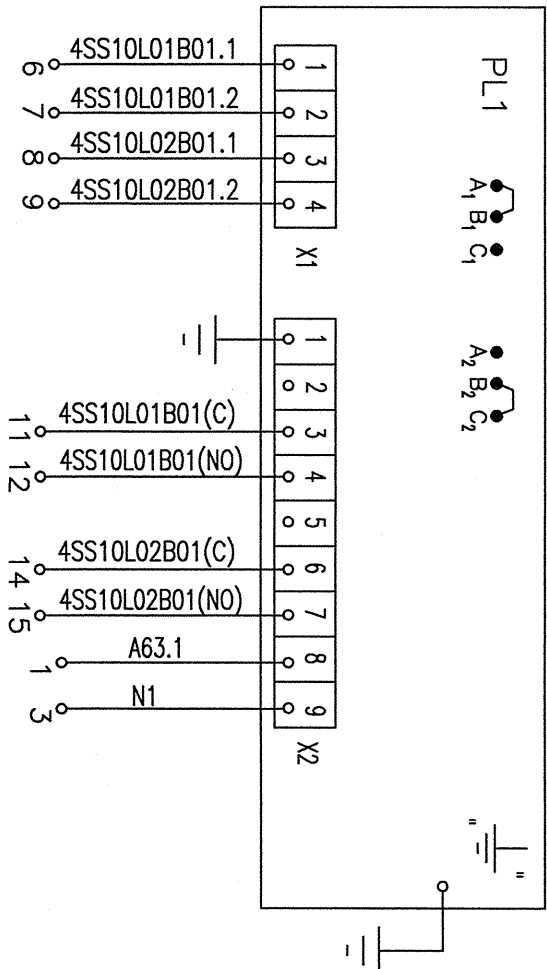


02 Жидкость в корпусе генератора 4ST37L01P01

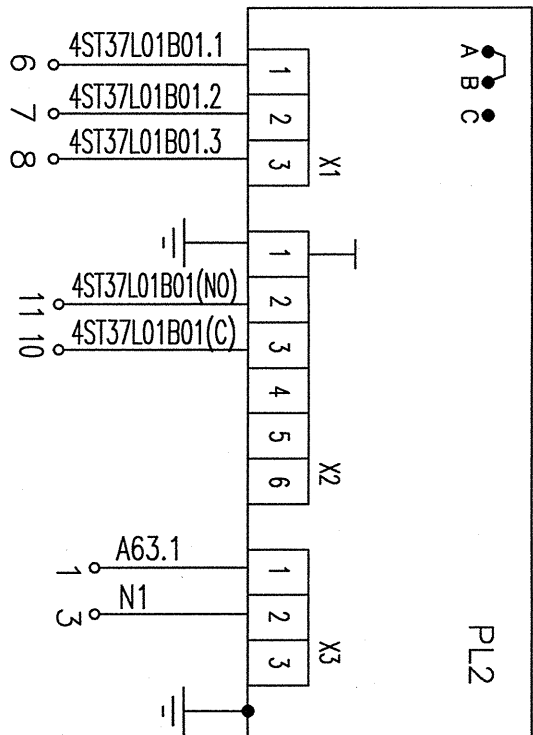


03 Жидкость в корпусе генератора 4ST32L01P01

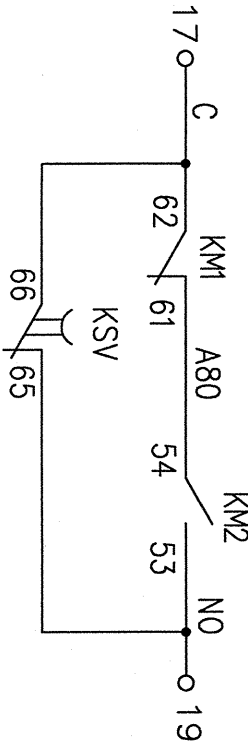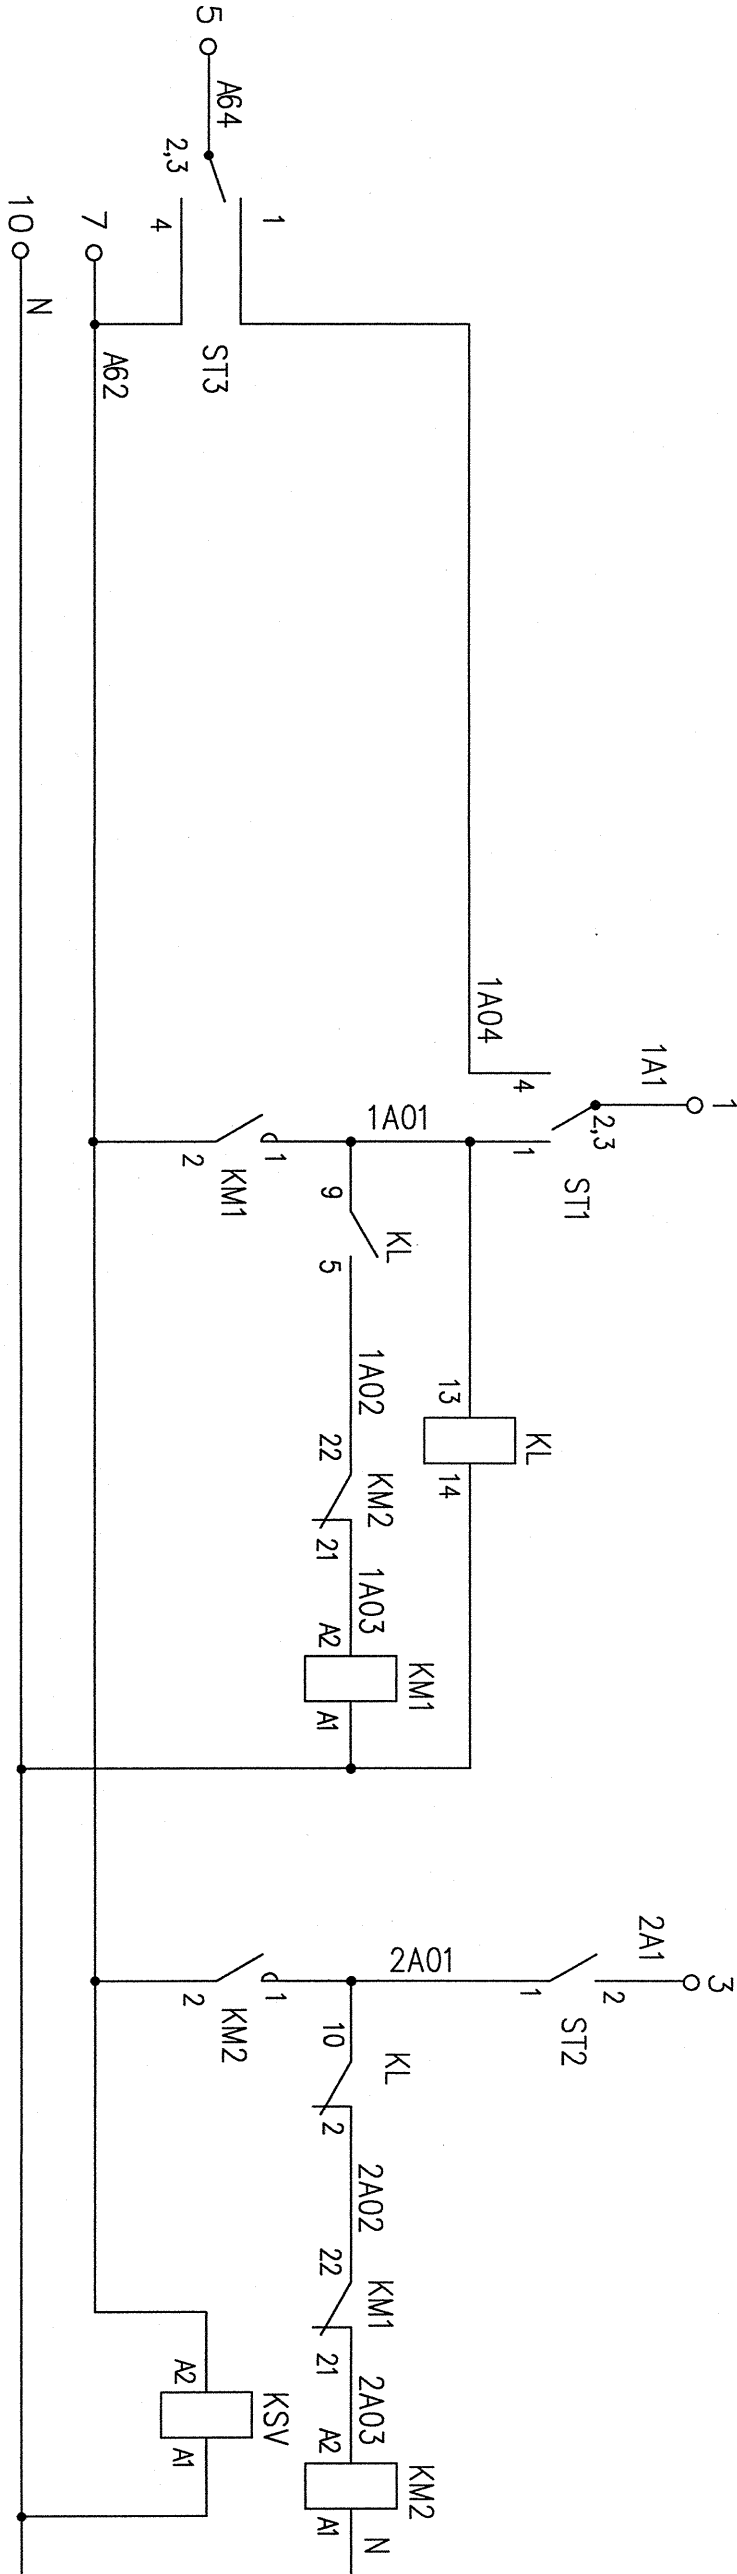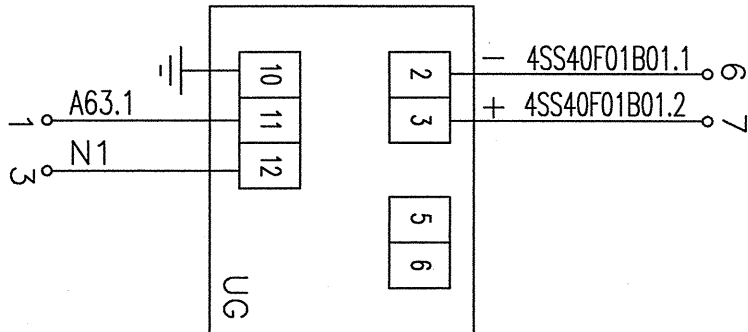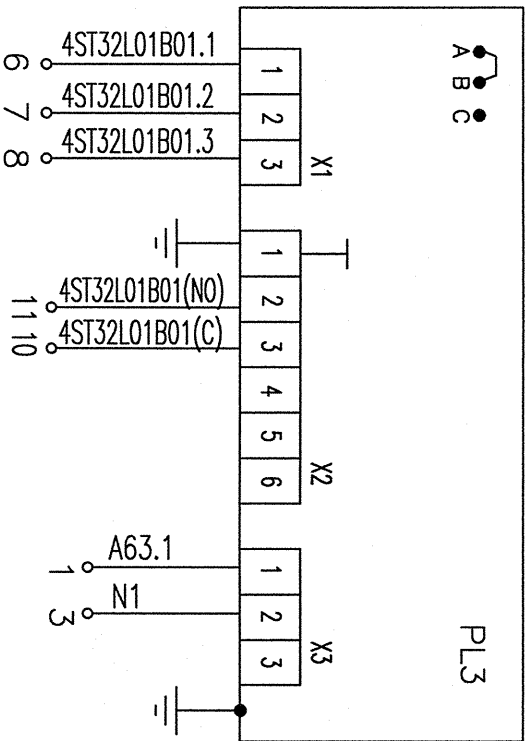





06 Питание приборов ~220 В

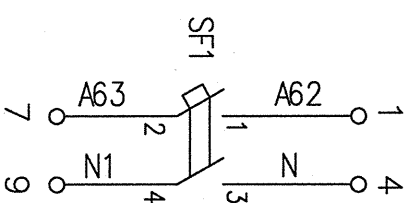

07 Розетка ~220 В

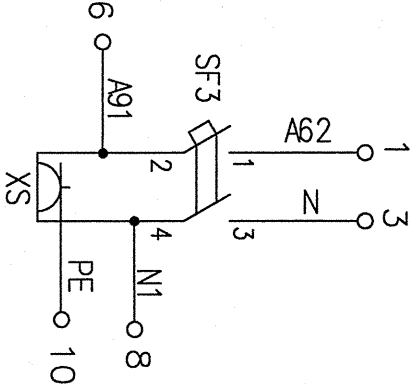

08 Освещение ~220 В

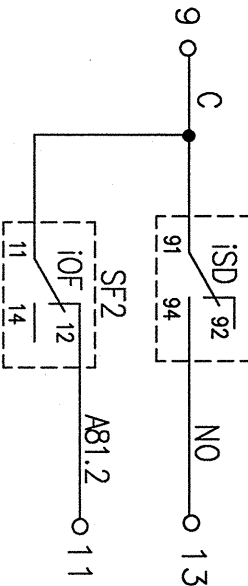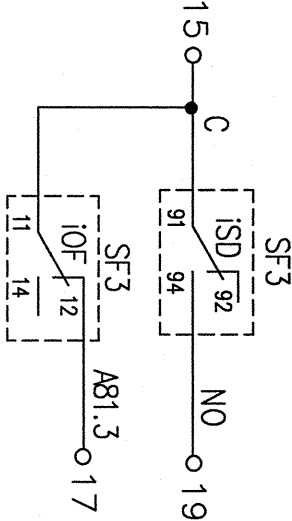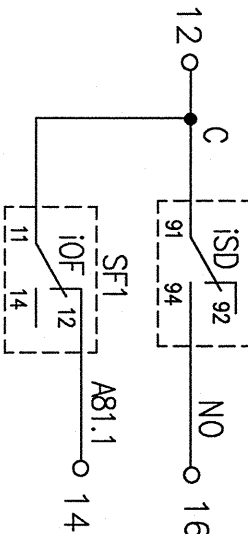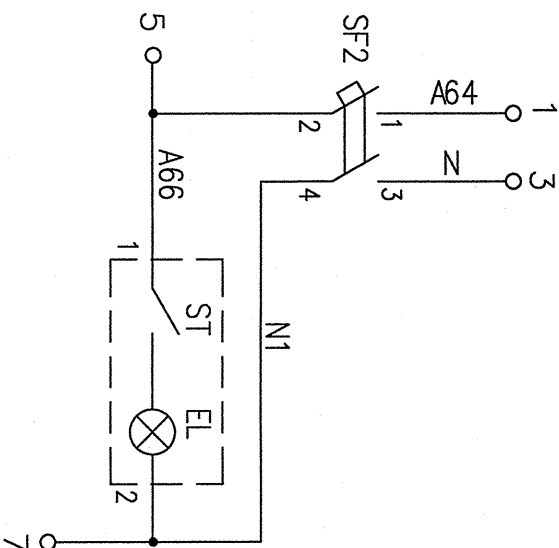

Инв. N подл. R4.02182.4.0.33

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛАР

R4.0200.3960.033.4.3.00.001

Разработчик	Богданов	2015	Энергоблок №4 Ростовской АЭС Глабинный корпус Машинное отделение (ДО, ЭЭП) Защита генератора	Лист 8	Масштаб
Проб. инж. 2к.	Шабунин	2015			
Проб. инж. 1к.	Бочарев	2015			
Нач. гр.	Васильев	2015			
Н. контр.	Козлов	2015	Шкаф 4НС08С002 Схема электрическая принципиальная	Лист 8	Масштаб