Масштаб 1:10

Вид с монтажной стороны

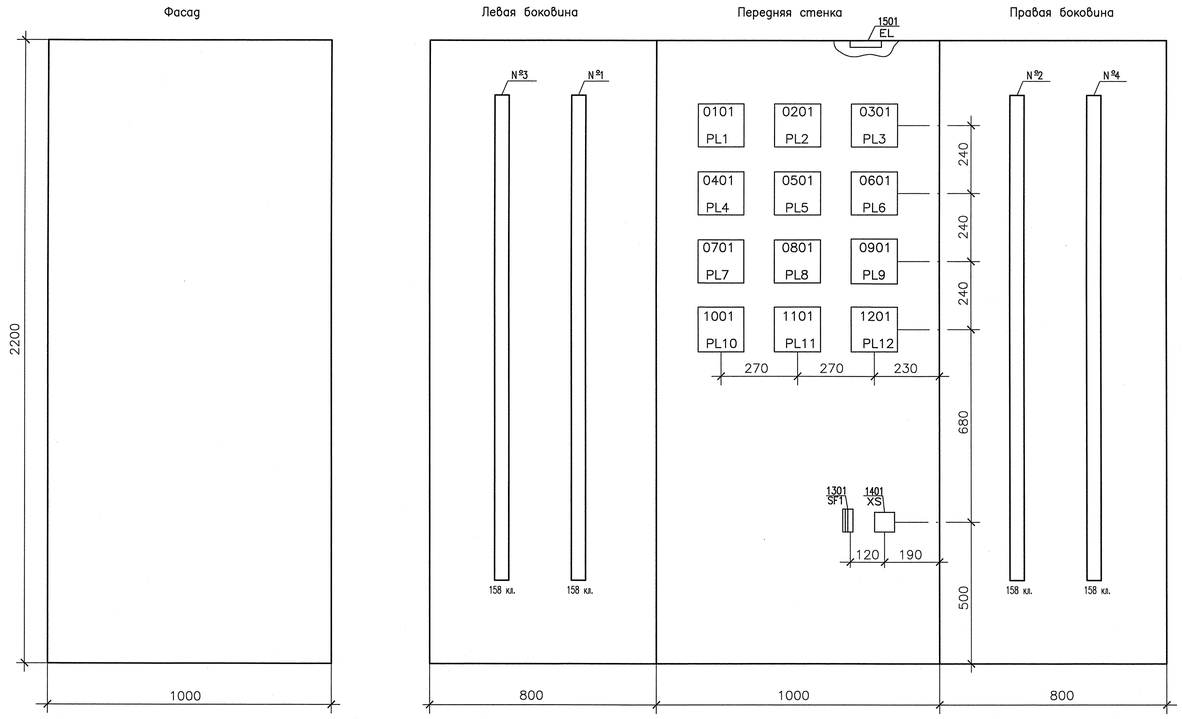

Перечень монтажных единиц

Номер монтажной единицы	Обозначение монтажной единицы	Наименование	Номер полной схемы
01	4SU51L01P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона турбины)	
02	4SU51L02P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона турбины)	
03	4SU51L03P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона турбины)	
04	4SU51L04P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона турбины)	
05	4SU52L01P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона возбудителя)	
06	4SU52L02P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона возбудителя)	
07	4SU52L03P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона возбудителя)	
08	4SU52L04P01	Уровень масла в демпферном баке (сторона возбудителя)	
09	4SU60L01P01	Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60B01	
10	4SU60L02P01	Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60B01	
11	4SU60L03P01	Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60B02	
12	4SU60L04P01	Уровень масла в затворе гидравлическом 4SU60B02	
13	——	Питание приборов ~220 В	
14	——	Розетка ~220 В	
15	——	Освещение ~220 В	

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.02182.4.0.33

Разраб.инж.3к.	Большакова		29.06
Пров.инж.2к.	Шабунина		29.06
Пров.инж.1к.	Бочкарев		29.06
Нач. гр.	Васильев		29.06
Н. контр.	Козлов		29.06

R4.0200.3960.033.43.00.001

Энергоблок N4 Ростовской АЭС
Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЗТУ)
Задание заводу на местные щиты генератора

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 11	Листов	

Шкаф 4HS08C003
Общий вид

АО "НИАЭП" 2015

Формат А3х3

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R4.02182.4.0.33		