Передняя стенка
(Вид со стороны монтажа)

20
1-HL5



21
1-HL4/1-S4

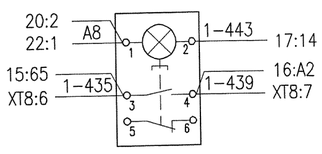

22
1-HL3/1-S3

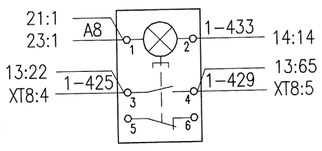

23
1-HL2/1-S2

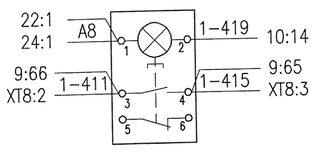

24
1-HL1/1-S1

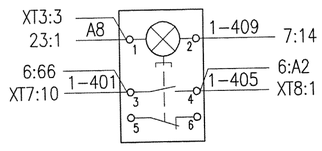

25
2-HL5



26
2-HL4/2-S4

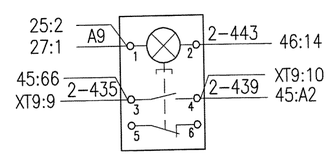

27
2-HL3/2-S3

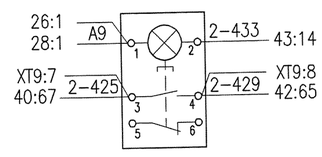

28
2-HL2/2-S2

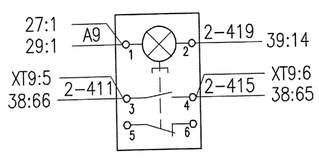

29
2-HL1/2-S1

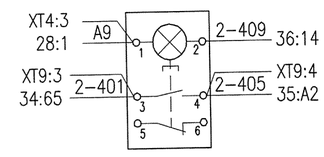

30
28-2

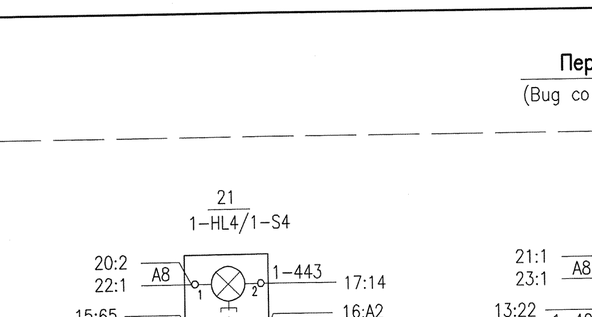

31
26-2

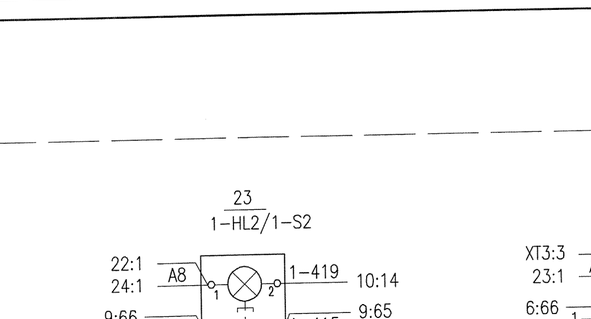

32
22-3

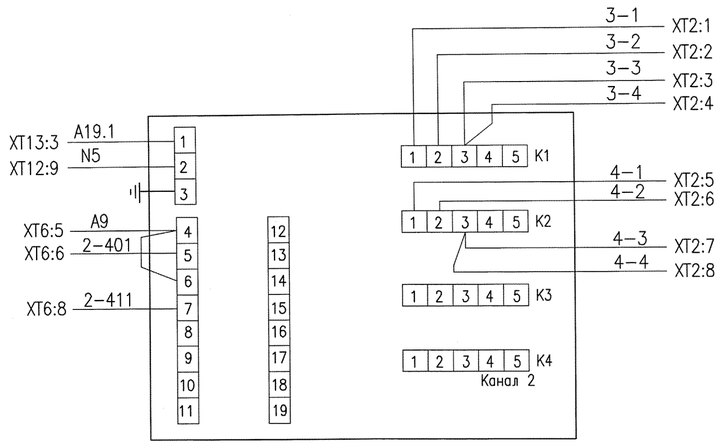

33
21-3

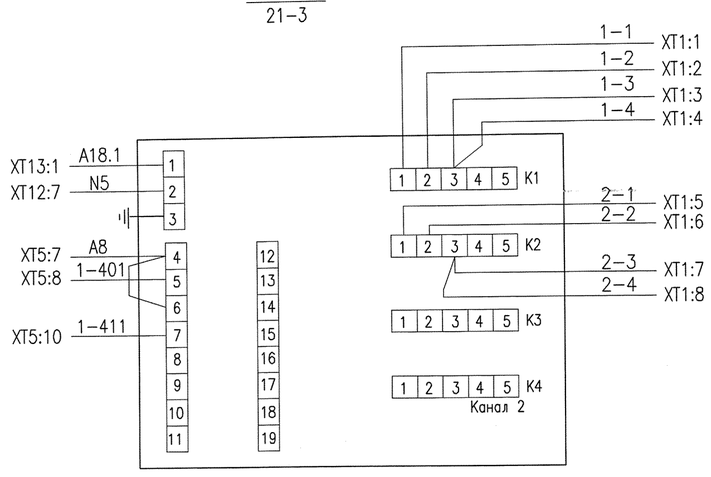

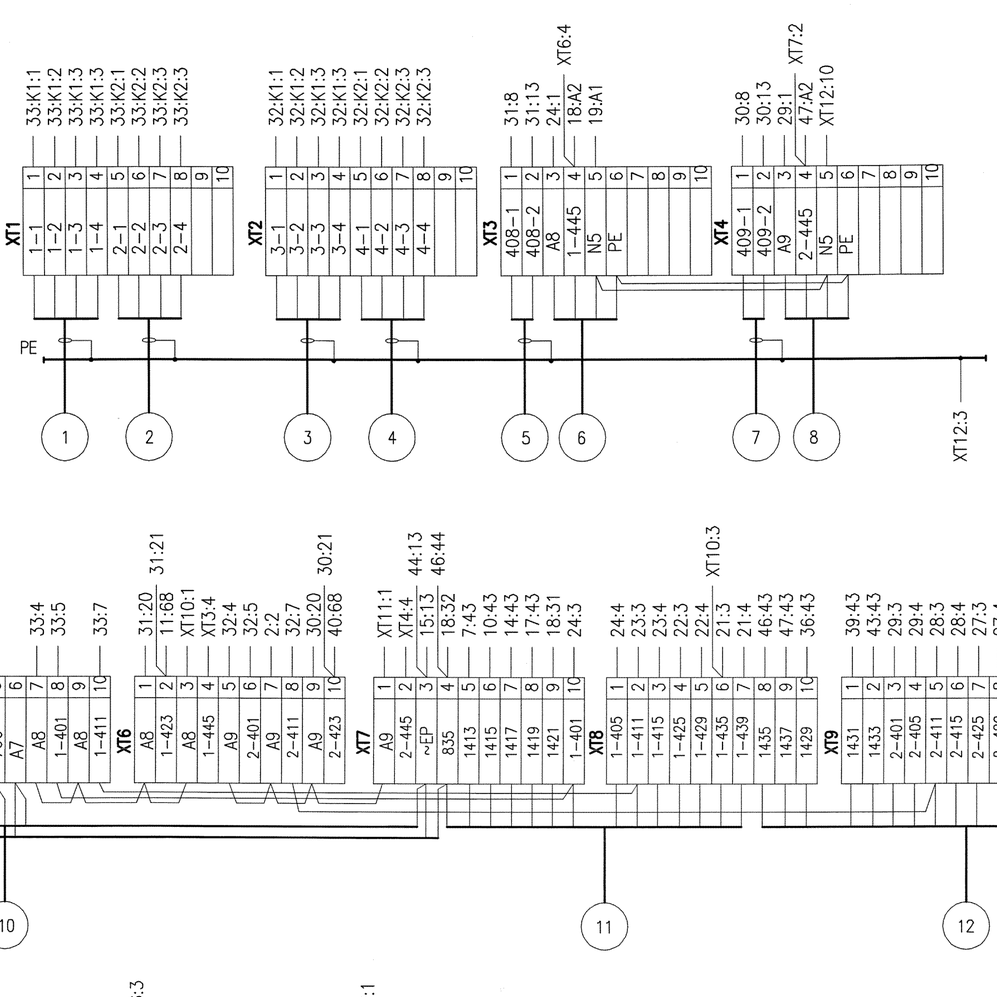

1 Монтаж выполнить проводом ПуГВ сеч.1.5 мм^2 ТУ 16-705.501-2010

2 Схемы принципиальные смотри проект 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1 листы 5, 6, 13, 14, 20, 21, 35

3 Весь монтаж выполнить в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-85

4 Шкаф заземлить согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ

Файл: 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1-ШУ1.03_Э4=00.dwg

Изм.	Лист	N*докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Орлова		14.08
Пров.		Чеботарева		14.08
Рук.пр.		Егошин		14.08
Т.контр.		Гуляев		14.08
Н.контр.		Куценко		13.08
Утв.		Широкий		14.08

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1-ШУ1.03 Э4

Щит управления ШУ1 панель 3
Схема электрическая соединений

Литер.	Масса	Масштаб
И		
Лист 1	Листов 4	

ОАО "Атомэнергопроект" ВПФ Волгоград 2014

Формат А1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
118.08 ВПФ	18.08.2014			