


3-3

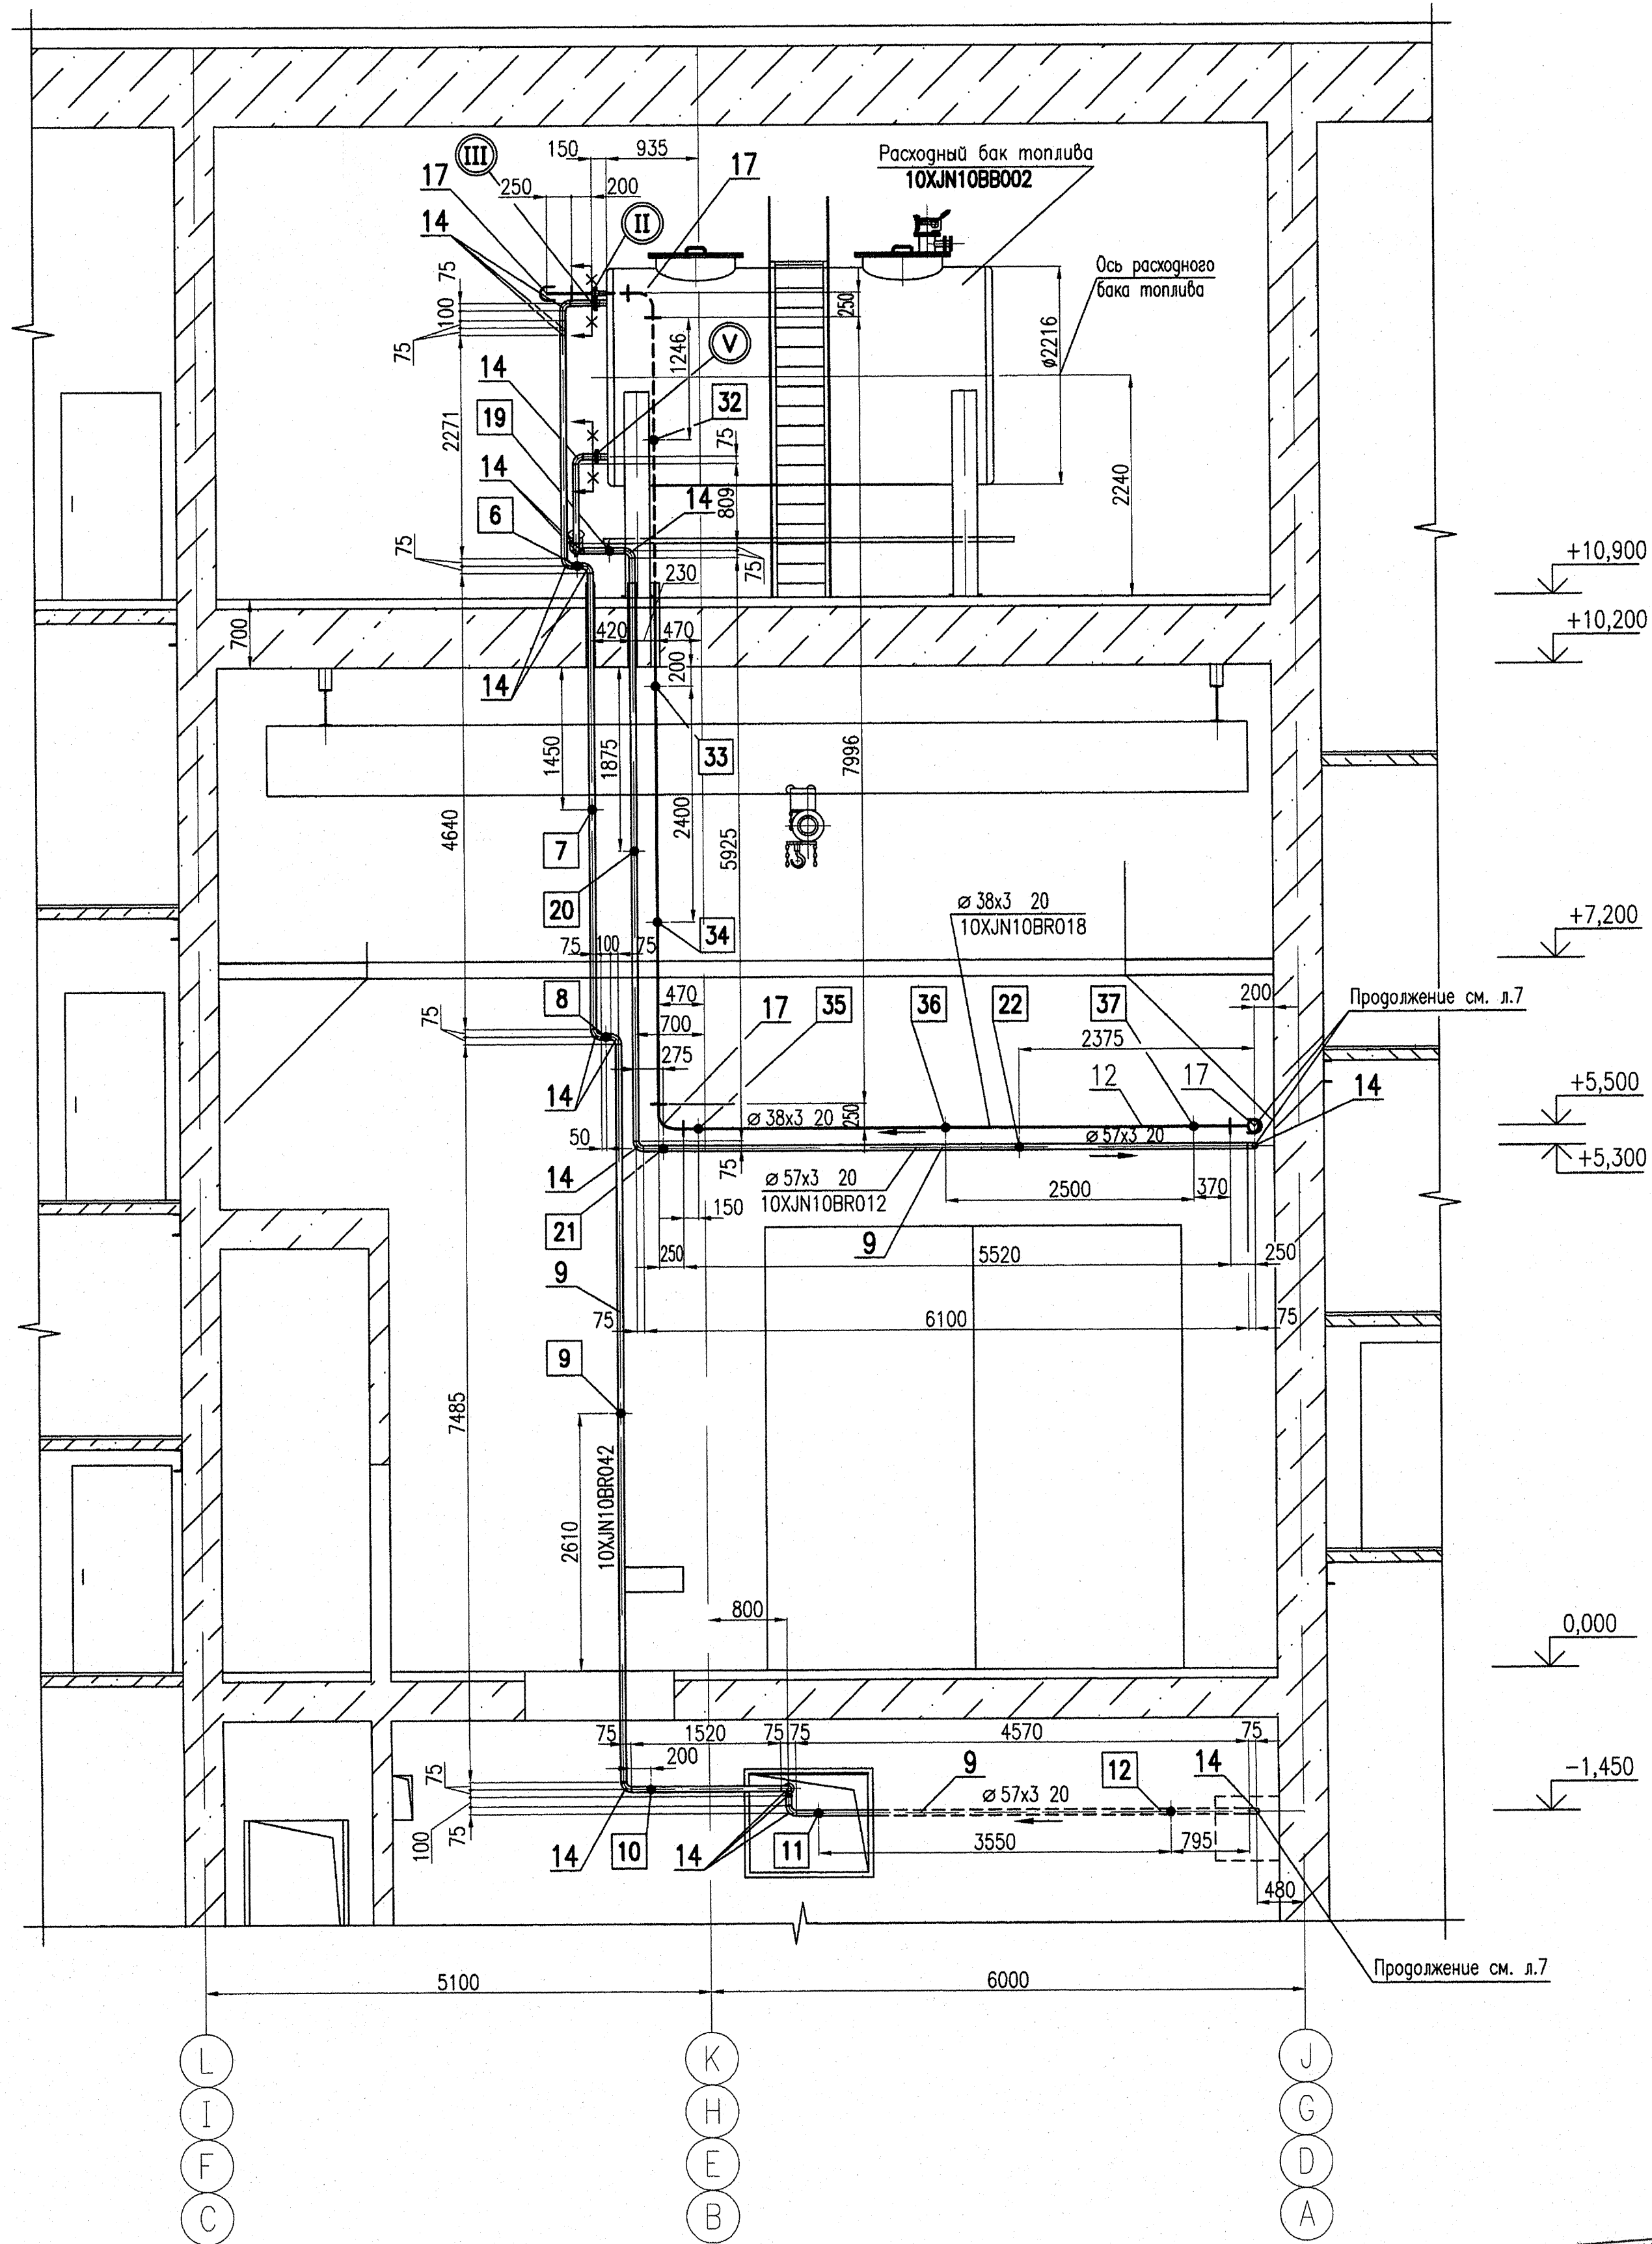

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 5/1-03042/6

Изм. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
5/1-03042/6	342		

- Маркировка приведена для дизель-генераторной установки первого блока и первого канала системы безопасности АЭС. Для дизель-генераторов 2, 3 и 4 канала безопасности первая цифра второго сектора маркировки соответственно 2, 3 и 4.
- Технические требования и общие примечания смотрите общие данные.
- Спецификацию смотрите лист 9.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	1	1	1		
2	1	1	1		
3	1	1	1		
4	1	1	1		
5	1	1	1		
6	1	1	1		
7	1	1	1		
8	1	1	1		
9	1	1	1		
10	1	1	1		
11	1	1	1		
12	1	1	1		
13	1	1	1		
14	1	1	1		
15	1	1	1		
16	1	1	1		
17	1	1	1		
18	1	1	1		
19	1	1	1		
20	1	1	1		
21	1	1	1		
22	1	1	1		
23	1	1	1		
24	1	1	1		
25	1	1	1		
26	1	1	1		
27	1	1	1		
28	1	1	1		
29	1	1	1		
30	1	1	1		
31	1	1	1		
32	1	1	1		
33	1	1	1		
34	1	1	1		
35	1	1	1		
36	1	1	1		
37	1	1	1		

BLR1.D.776.1.OUBS&&.XJN&&.021.DC.0001_&.006=0

BLR1.D.776.1.OUBS&&.XJN&&.021.DC.0001

Белорусская АЭС. Блок 1

Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS). Трубопроводы топлива	Стадия	Лист	Листов
Монтажно-трассировочный чертеж. Разрез 3-3	D	6	
	3AO "Сельэнергопроект"		

Подпись ответственного

Формат А2