Инв.N подл.	Подп.и дата	Взам.инв.N
R4.04094.4.0.32		

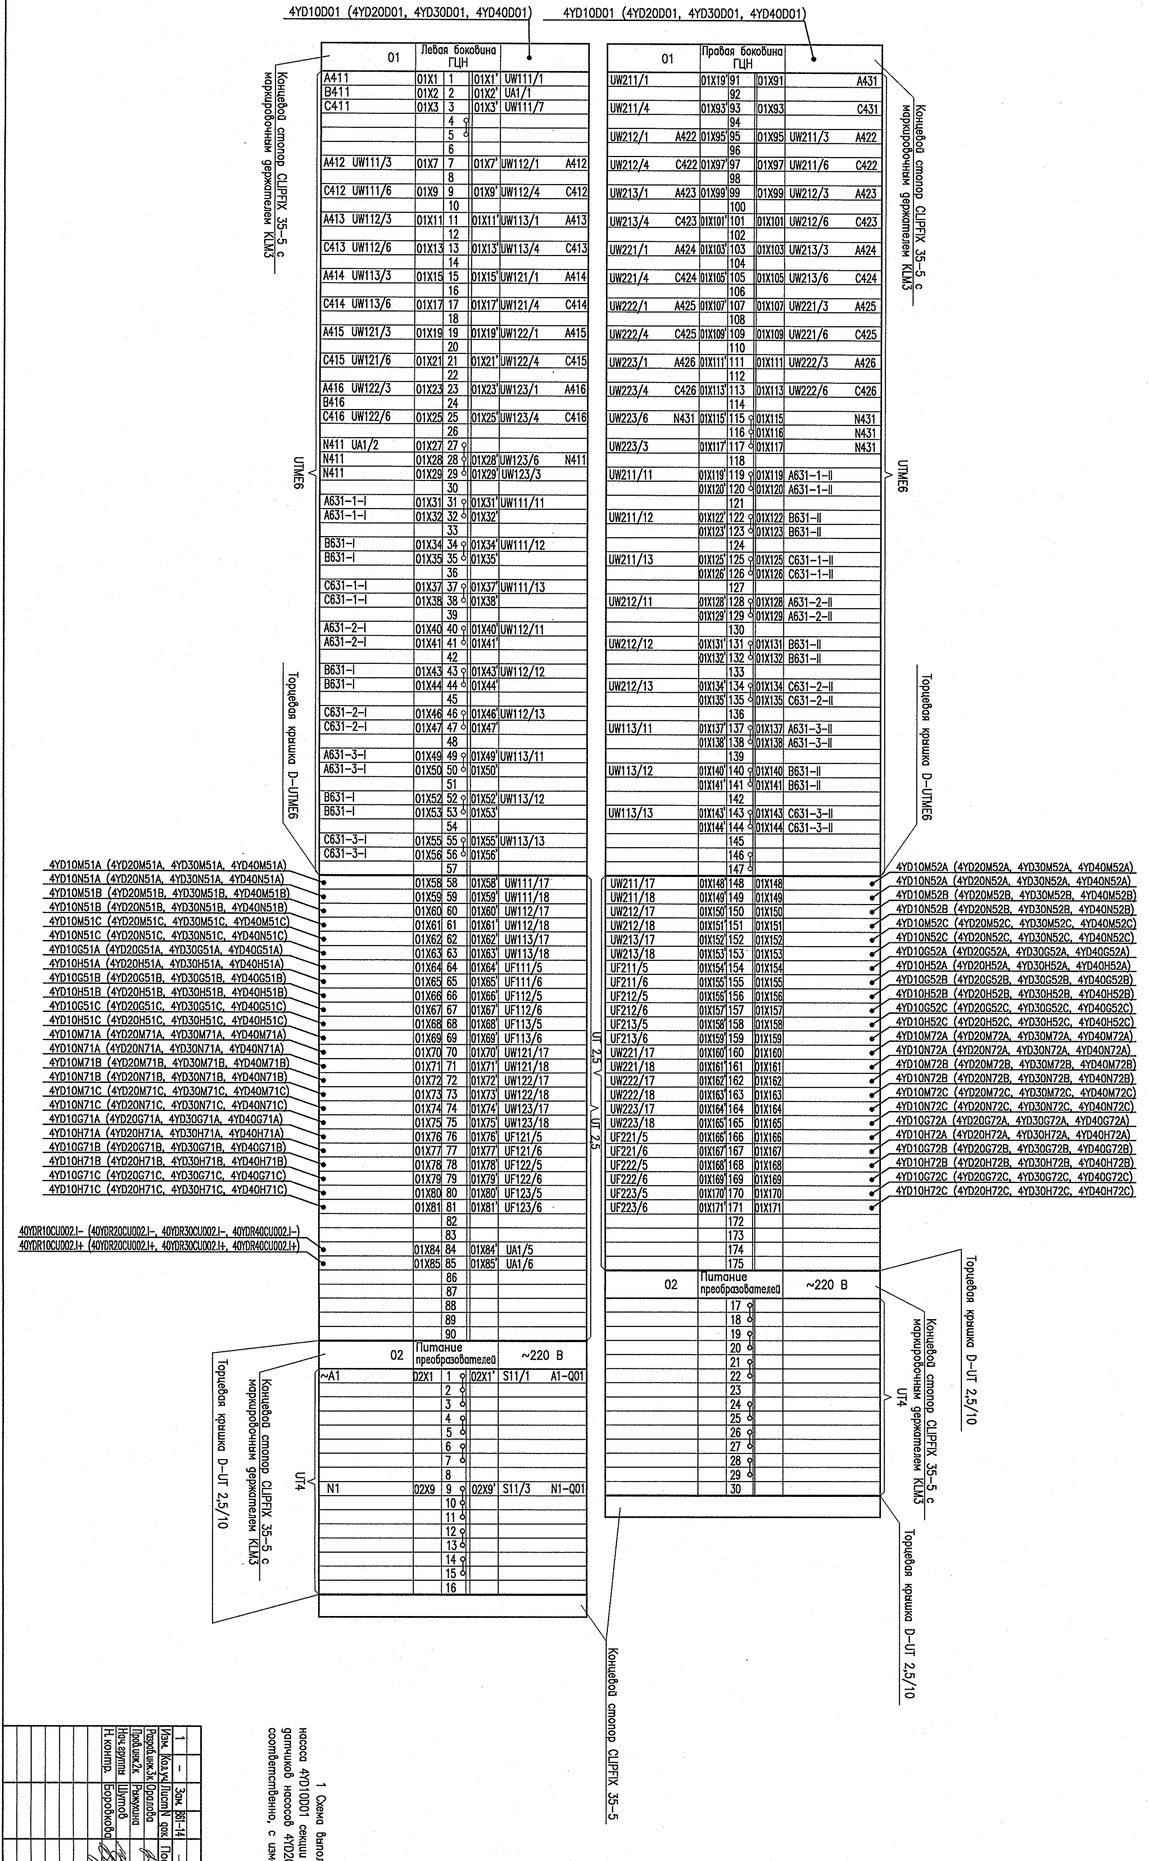

1 Схема выполнена для шкафа 4BA01C001 датчиков главного циркуляционного насоса 4YD10D01 секции 4BA и применяется для шкафов 4BB01C001, 4BC01C001, 4BD01C001 датчиков насосов 4YD20D01 секции 4BB, 4YD30D01 секции 4BC, 4YD40D01 секции 4BD соответственно, с изменениями указанными в скобках.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ермолаева				24.12.
Пров.	Шилов				24.12.
Н. контр.	Боровкова				24.12.
Нач. группы	Рыжкина				
ГИП					

Зон. 88-14

R4.HK02.3960.032.02.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4

Главный корпус. Машзал

Техническое задание заводу на изготовление нетиповых шкафов питающих элементов с.н.

Шкаф датчиков ГЦН 4BA01C001 (4BB01C001, 4BC01C001, 4BD01C001)

Схема электрическая совмещенная разр.зажимов

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 34	Листов

АО "НИАЭП" 2014

Инв. N° подл. R4.04094.4.0.32

Формат А3х3