




Разрез 1-1

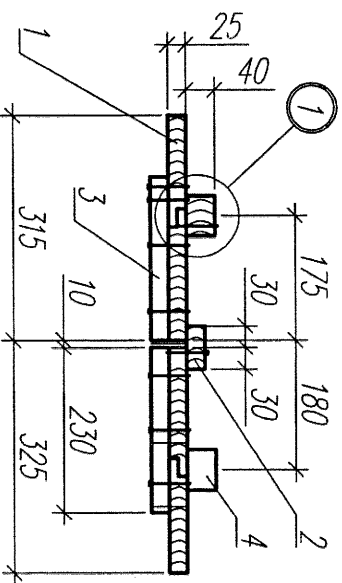

Разрез 2-2

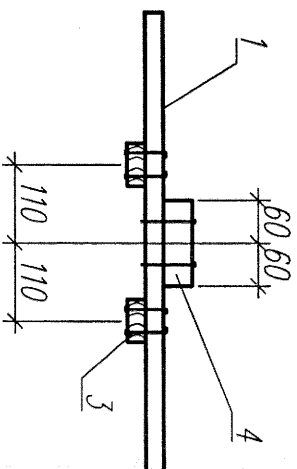

1

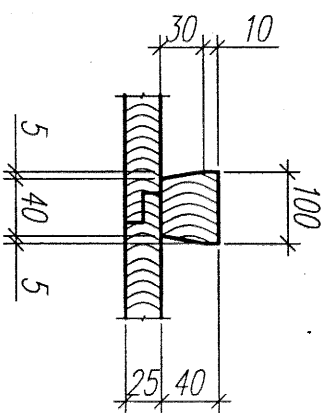

Спецификация

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	АСИ 00.01.000	Детали	4		
2	АСИ 00.02.000	Доска 3 сорт 25х60х40	1		
3	АСИ 00.03.000	Доска 3 сорт 25х60х230	4		
4	АСИ 00.04.000	Брус 3 сорт 40х50х120	2		
5	ГОСТ 4028-63*	Гвозди К 3.0х70	24	0,093	

1. Расход пиломатериалов на крышку – 0,01м³. Общая масса – 6,0кг  
2. Дребесину пропитать антисептическим составом в соответствии с требованиями СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".

						ТЭЦ г.Саров. Строительство III очереди ТЭЦ Компл.ст.№9 без пылесистемы
Изм.	Колуч.	Лист	Маск	Подп.	Дата	Наружная сеть водопровода
Разраб.	Брандеевская	В.В.	В.В.	В.В.	В.В.	
Нач.отд.	Михова	В.В.	В.В.	В.В.	В.В.	ВНИИ Энергопром Гриболовский филиал
Н.контр.	Михова	В.В.	В.В.	В.В.	В.В.	Крышка люка деревянная КДП