

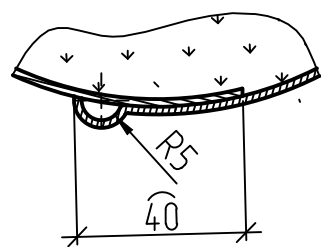


A-A

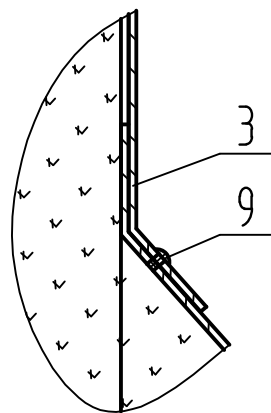

Б-Б

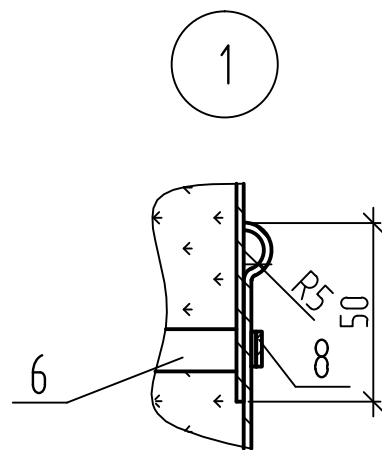

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	К 3088-ТИ лист 14	Матрац			
2	ТУ 5769-002-08621635-98	Маты прошивные энергетические из базальтового супертонкого волокна		50	
		марки МПБ-50/дт2			
3	ГОСТ 19904-90	Покрытие защитное		6,28	м ²
		ОЦ ОН-КР-1-0,8(0,5) ГОСТ 14918-80			
4		Кольцо из проволоки 2-0-4			
5	К 3088-ТИ лист 17	Опорное кольцо			
6	К 3088-ТИ лист 18	Устройство разгружающее			до дн 159
6.1	К 3088-ТИ лист 19	Элемент разгружающего устройства			от дн 219 и более
7	К 3088-ТИ лист 15	Бандаж с пряжкой			
8	К 3088-ТИ лист 16	Бандаж с замком			
9	ГОСТ 10621-80	Винт 4x10.01			

1. Толщину матраца и матов смотреть в техномонтажной ведомости.
2. Взамен бандажа с замком допускается применять винты самонарезающие 4x10 по ГОСТ 10621-80.
3. Шаг установки винтов (поз. 9) 150 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						К 3088-ТИ			
						ЗАО "Саровская генерирующая компания"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Замена главного трубопровода пара котла БКЗ-160 ст. № 7	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Передалова			<i>Евг</i>	12.13		Р	12	
Проверил	Краев			<i>Вас</i>	12.13				
Т.контр.	Воронина			<i>Вас</i>	12.13	Тепловая изоляция тройника	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" - предприятие "УралОРГРЭС"		
Н.контр.	Воронина			<i>Вас</i>	12.13				