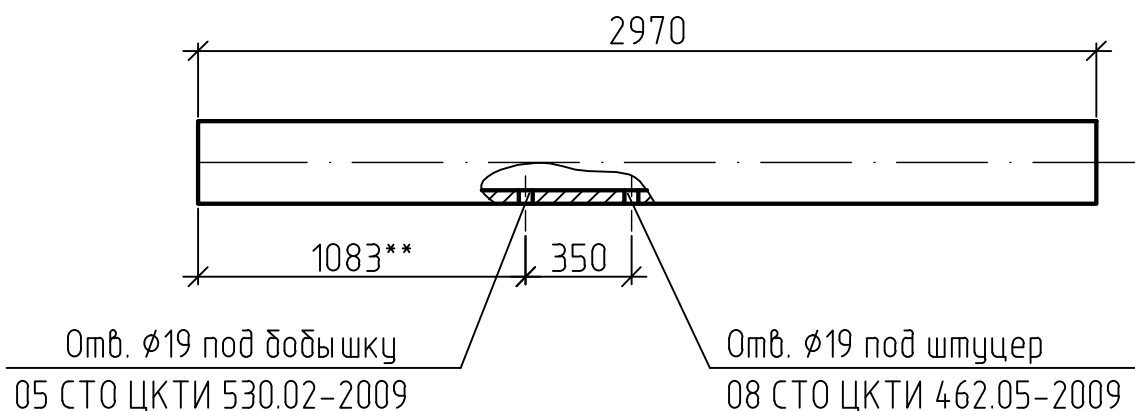






√ Rz80 (√)



1. ** Размеры уточнить по месту.
2. Труба 273x26, материал 12Х1МФ по ТУ 14-ЗР-55-2001.
3. Масса детали 501,63 кг.
4. Кромку обработать под шов СЗ по СТО ЦКТИ 10.003-2007.
5. Изготовление и маркировка по СТО ЦКТИ 10.003-2007.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№											
							К 3088-ТМ						
							ЗАО "Саровская генерирующая компания"						
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
	Разраб.	Передалова				12.13	Замена главного трубопровода пара котла БКЗ-160 ст. № 7			Стадия	Лист	Листов	
	Проверил	Дралюк				12.13				Р	2.4		
	Т.контр.	Воронина				12.13							
						Деталь поз. 5			ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" – предприятие "УралОРГРЭС"				
Н.контр.	Воронина				12.13								