
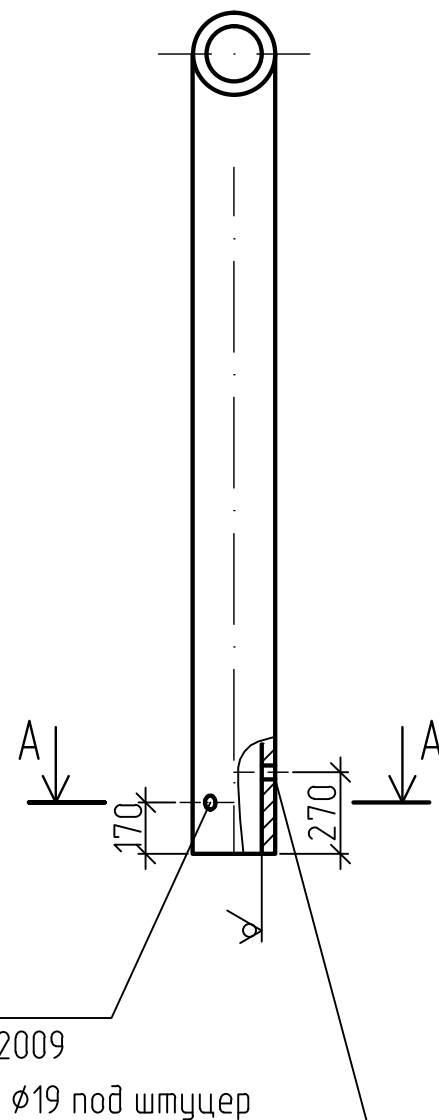



√ Rz80 (√)

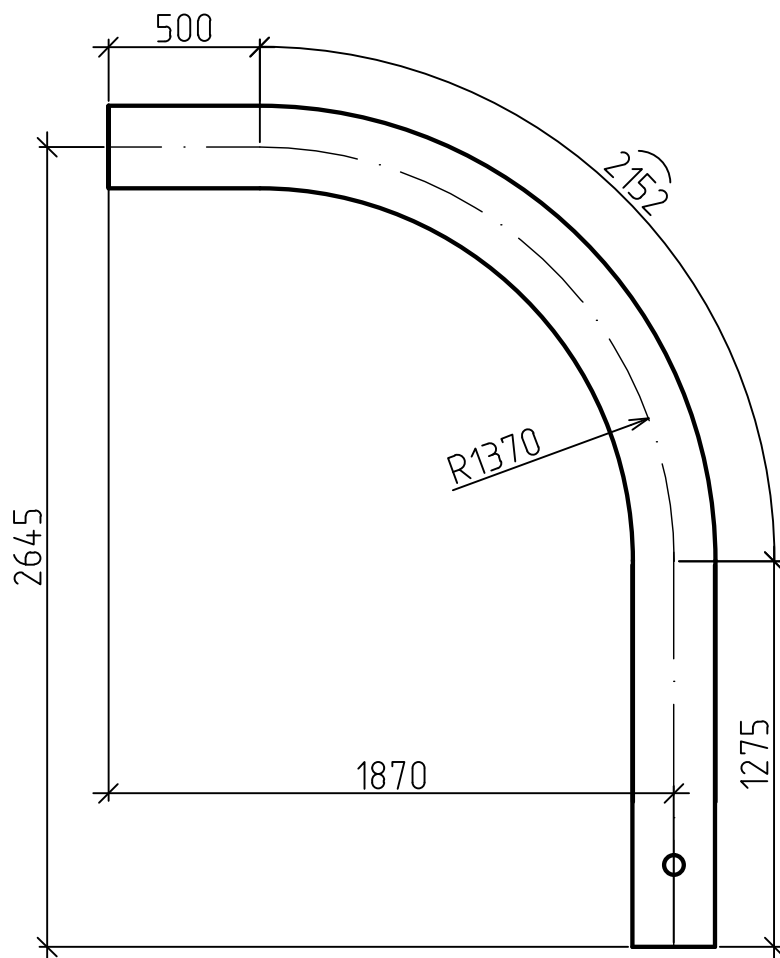

Отв. $\phi 22$ под штуцер
01 СТО ЦКТИ 462.06-2009

Отв. $\phi 19$ под штуцер
08 СТО ЦКТИ 462.05-2009

1. ** Размеры уточнить по месту.
2. Отвод гнутый 570 СТО ЦКТИ 321.05-2009
90°-273x26-500x1275x3927, материал 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001.
3. Масса детали 663,27 кг.
4. Кромку обработать под шов СЗ по СТО ЦКТИ 10.003-2007.
5. Изготовление и маркировка по СТО ЦКТИ 10.003-2007.

Инв.№ подл.	Взам. инв.№					
	Подп. и дата					
	К 3088-ТМ					
	ЗАО "Саровская генерирующая компания"					
	Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Разраб.	Передалова				12.13
	Проверил	Дралюк				12.13
	Т.контр.	Воронина				12.13
	Н.контр.	Воронина				12.13
Замена главного трубопровода пара котла БКЗ-160 см. № 7						Стадия
Деталь поз. 9						Лист
						Листов
						Р
						2.5
						ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" - предприятие "УралОРГРЭС"